

施工単価基礎データ表

令和4年（2022年）11月

沖縄総合事務局
農林水産部

地 域 資 材 単 價

令和4年11月

番号	名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
1287	コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めつき)	m	-	-	-	-
1288	コルゲートフリューム		m	-	-	-	-
1289	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	-	-	-	-
1290	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	-	-	-	-
1291	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	-
1292	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	-	-	-	-
1293	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	-	-	-	-
1294	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	-	-	-	-
1295	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	-
1296	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	-	-	-	-
1297	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	-	-	-	-
1298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	-	-	-	-
1299	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	-	-	-	-
1300	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	-	-	-	-
1301	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	-	-	-	-
1302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	-	-	-	-
1303	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	-	-	-	-
1304	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	-	-	-	-
1305	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	-	-	-	-
1306	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	-	-	-	-
1307	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	-	405	-	-
1308	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	-	-	-	-
1309	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	-	739	-	-
1310	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	-	-	-	-
1311	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	-	1,280	-	-
1312	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	-	-	-	-
1313	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	1,800	1,800	-	-
1314	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
1315	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	3,530	3,530	-	
1316	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	5,180	5,180	-	
1317	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	7,770	7,770	-	
1318	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	11,600	11,600	-	
1319	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	17,300	17,300	-	
1320	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	-	27,000	-	
1321	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	-	38,300	-	
1322	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	748	748	-	
1323	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	954	954	-	
1324	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	1,440	1,440	-	
1325	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	1,580	1,580	-	
1326	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	1,790	1,790	-	
1327	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	4,680	4,680	-	
1328	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	5,210	5,210	-	
1329	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	8,620	8,620	-	
1330	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	12,800	12,800	-	
1331	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	23,400	23,400	-	
1332	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	31,500	31,500	-	
1333	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	-	-	-	
1334	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	-	-	-	
1335	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	-	-	-	
1336	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	-	-	-	
1337	硬質ポリ塩化ビニル管	接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本	-	-	-
1338	硬質ポリ塩化ビニル管	接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本	-	-	-
1339	硬質ポリ塩化ビニル管	接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本	4,260	4,260	-
1340	硬質ポリ塩化ビニル管	接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本	6,640	6,640	-
1341	硬質ポリ塩化ビニル管	接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本	8,730	8,730	-
1342	硬質ポリ塩化ビニル管	接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本	13,200	13,200	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
1427	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	-	-	-
1428	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	-	-	-
1429	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本	-	-	-	-
1430	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	26,800	26,800	-	-
1431	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	41,100	41,100	-	-
1432	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	58,800	58,800	-	-
1433	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	71,300	-	-	-
1434	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	-	-	-
1435	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	-	-	-
1436	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	-	-	-
1437	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	-	-	-	-
1438	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	-	-	-	-
1439	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	9,150	-	-	-
1440	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	14,500	-	-	-
1441	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	28,400	-	-	-
1442	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	43,600	-	-	-
1443	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	65,400	-	-	-
1444	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	-	-
1445	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径13	個	35	35	-	-
1446	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径16	個	39	39	-	-
1447	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径20	個	-	-	-	-
1448	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径25	個	-	-	-	-
1449	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径30	個	-	-	-	-
1450	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個	-	-	-	-
1451	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径50	個	-	-	-	-
1452	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径65	個	-	-	-	-
1453	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径75	個	-	-	-	-
1454	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径100	個	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
1483	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径25	個	-	-	-	-
1484	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径30	個	-	-	-	-
1485	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径40	個	-	-	-	-
1486	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径50	個	-	-	-	-
1487	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径13	個	-	-	-	-
1488	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径16	個	-	-	-	-
1489	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径20	個	-	-	-	-
1490	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径25	個	-	-	-	-
1491	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径30	個	-	-	-	-
1492	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径40	個	-	114	-	-
1493	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径50	個	-	191	-	-
1494	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径75	個	627	627	-	-
1495	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径100	個	1,130	1,130	-	-
1496	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径125	個	2,840	2,840	-	-
1497	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径150	個	2,840	-	-	-
1498	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径13	個	-	-	-	-
1499	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径16	個	-	-	-	-
1500	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径20	個	-	-	-	-
1501	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径25	個	-	-	-	-
1502	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径30	個	-	-	-	-
1503	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径40	個	-	-	-	-
1504	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径50	個	-	-	-	-
1505	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径65	個	-	-	-	-
1506	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径75	個	899	899	-	-
1507	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径100	個	1,770	1,770	-	-
1508	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径125	個	-	3,450	-	-
1509	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径150	個	5,760	-	-	-
1510	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 13×13	個	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
1511	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 16×13	個	-	-	-	-
1512	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 16×16	個	-	-	-	-
1513	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 20×16	個	-	-	-	-
1514	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 20×20	個	-	-	-	-
1515	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 25×20	個	-	-	-	-
1516	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 25×25	個	-	-	-	-
1517	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 30×25	個	-	-	-	-
1518	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 30×30	個	-	-	-	-
1519	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 40×30	個	-	-	-	-
1520	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 40×40	個	-	-	-	-
1521	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 50×40	個	-	-	-	-
1522	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 50×50	個	-	-	-	-
1523	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 65×50	個	-	-	-	-
1524	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 65×65	個	-	-	-	-
1525	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 75×65	個	-	-	-	-
1526	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 75×75	個	-	-	-	-
1527	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 100×75	個	-	-	-	-
1528	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 100×100	個	-	-	-	-
1529	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 125×100	個	-	-	-	-
1530	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 125×125	個	-	-	-	-
1531	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 150×125	個	-	-	-	-
1532	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 150×150	個	-	-	-	-
1533	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°ベンド B形 径50	個	-	1,320	-	-
1534	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°ベンド B形 径65	個	-	2,070	-	-
1535	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°ベンド B形 径75	個	2,590	2,590	-	-
1536	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°ベンド B形 径100	個	4,560	4,560	-	-
1537	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°ベンド B形 径125	個	-	7,610	-	-
1538	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°ベンド B形 径150	個	15,500	15,500	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
1539	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°ベンド B形 径200	個	23,400	23,400	-	
1540	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径50	個	-	855	-	
1541	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径65	個	-	1,710	-	
1542	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径75	個	2,290	2,290	-	
1543	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径100	個	4,000	4,000	-	
1544	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径125	個	-	6,630	-	
1545	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径150	個	12,400	12,400	-	
1546	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°ベンド B形 径200	個	18,300	18,300	-	
1547	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径50	個	-	-	-	
1548	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径65	個	-	-	-	
1549	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径75	個	2,290	2,290	-	
1550	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径100	個	4,000	4,000	-	
1551	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径125	個	6,630	6,630	-	
1552	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径150	個	11,800	11,800	-	
1553	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径200	個	14,800	14,800	-	
1554	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径50	個	-	-	-	
1555	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径65	個	-	-	-	
1556	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径75	個	-	-	-	
1557	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径100	個	-	-	-	
1558	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径125	個	-	-	-	
1559	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径150	個	-	-	-	
1560	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径200	個	-	-	-	
1561	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径75	個	-	-	-	
1562	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径100	個	-	-	-	
1563	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径125	個	-	-	-	
1564	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径150	個	-	-	-	
1565	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径200	個	-	-	-	
1566	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット 径200	個	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
4171	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	-	-	-	-
4172	使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	-	-	-	-
4173	基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	-	-	-	-
4174	基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	-	-	-	-
4175	基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	-	-	-	-
4176	基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	-	-	-	-
4177	使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-
4178	使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-
4179	使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-
4180	使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-
4181	基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	-
4182	基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	-
4183	基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	-	-	-	-
4184	基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	-	-	-	-
4185	普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	-	-	-	-
4186	普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	19,800	19,800	-	-
4187	早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	-	-	-	-
4188	早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-
4189	中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-
4190	高炉セメント	B種 25kg入	ton	-	-	-	-
4191	高炉セメント	B種 バラもの	ton	-	-	-	-
4192	フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-	-	-
4193	白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	-	-
4194	セメント安定処理材		ton	-	-	-	-
4195	石灰安定処理材		ton	-	-	-	-
4196	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	28,400	27,200	-	-
4197	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	28.4	27.2	-	-
4198	改良材		ton	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
4367	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,970	-	-	-
4368	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,850	-	-	-
4369	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,610	-	-	-
4370	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4371	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4372	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,740	-	-	-
4373	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,870	-	-	-
4374	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	12,500	-	-	-
4375	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4376	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4377	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4378	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4379	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4380	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4381	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4382	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4383	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4384	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4385	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4386	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4387	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4388	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4389	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4390	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-
4391	ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	171	166	*	
4392	軽油	J I S 1. 2号 小型ローリー	L	148	148	-	
4393	軽油	J I S 1. 2号 ローリー	L	-	-	-	
4394	軽油	J I S 1. 2号 ドラム	L	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣	宮古	沖縄本島	備考
4395	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	-
4396	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	-	-	-
4397	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-
4398	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-
4399	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-
4400	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-
4401	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-
4402	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-
4403	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-
4404	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-
4405	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-
4406	マシン油	VG680	L	-	-	-	-
4407	グリス (転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-
4408	モーター油	# 30	L	-	-	-	-
4409	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-
4410	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-
4411	混合油	1 : 20程度	L	-	-	-	-
4412	酸素ガス	ボンベ	m3	790	810	-	-
4413	アセチレンガス	ボンベ	kg	2,500	2,720	-	-
4414	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	-	-	-	-
4415	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-
4416	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	380	380	-	-
4417	軽油	J I S 1. 2号 スタンド	L	-	-	-	-
4418	軽油	バトロール給油	L	148	148	*	-
4419	練炭	高4号	個	-	-	-	-
4420	練炭	マッチ4号	個	-	-	-	-
4421	免税ガソリン (レギュラー)	スタンド	L	-	-	-	-
4422	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価(全国)【P コード削除版(公表用)】(電力料金)

電力量(業持)

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	備考
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	34.36	34.36	34.36	その他季
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	33.04	33.04	33.04	その他季
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	31.94	31.94	31.94	その他季
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	30.75	30.75	30.75	その他季
基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	1,452.00	1,452.00	1,452.00	
基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	1,764.00	1,764.00	1,764.00	
基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	1,210.00	1,210.00	1,210.00	
基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	1,470.00	1,470.00	1,470.00	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	35.74	35.74	35.74	夏季
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	34.35	34.35	34.35	夏季
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	33.20	33.20	33.20	夏季
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	31.95	31.95	31.95	夏季

電力料

電力量(官持)

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	備考
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	34.36	34.36	34.36	その他季
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	33.04	33.04	33.04	その他季
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	31.94	31.94	31.94	その他季
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	30.75	30.75	30.75	その他季
基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	1,452.00	1,452.00	1,452.00	
基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	1,764.00	1,764.00	1,764.00	
基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	1,210.00	1,210.00	1,210.00	
基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	1,470.00	1,470.00	1,470.00	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	35.74	35.74	35.74	夏季
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	34.35	34.35	34.35	夏季
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	33.20	33.20	33.20	夏季
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	31.95	31.95	31.95	夏季

適用条件

- ・『その他季』とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間とする。
- ・『夏季』とは毎年7月1日から9月30日までの期間とする。
- ・使用電力料金には、燃料費調整費、太陽光発電促進付加金及び再生エネルギー発電促進賦課金を含む。
- ・「使用電力料金 高圧用」の単価は、契約電力50kw以上500kw未満の単価である。500kw以上の場合は、別途。
- ・標準積算システムにおいては、価格設定を行わないため(0円設定)、『その他季』の価格を使用する場合には、共通単価置き換えにより計上する。
- ・標準積算システムにおいては、価格設定を行わないため(0円設定)、『夏季』の価格を使用する場合には、共通単価置き換えにより計上する。
- ・本単価は、消費税相当額を含めない税抜単価である。

注意事項

使用電力料金は、次により求める。(土地改良工事積算基準P.1084)

1. 1年未満「単年度工事」の場合

$$W_2 = (P_1 + P_2) \times W b_2 \times (1 + \alpha)$$

W₂ : 電力料金(円)

P₁ : 夏季(7~9月)電力量(kWh)

P₂ : その他季電力量(kWh)

W_{b1} : 夏季電力量単価(円/kWh)

W_{b2} : その他季電力量単価(円/kWh)

α : 割増係数(契約使用期間が1年未満の場合は0.2、契約使用期間が1年以上の場合は0.0)
(割増係数の算出は、各電力会社の電気供給約款を参照のこと。)

沖縄電力の場合、1年未満の電力料金算出時の割増係数は0.0とする。

なお、適用単価期が夏季に該当する場合においても、その他季電力量単価により算出するものとする。

2. 1年以上「国債工事(1年以上の工事)」の場合

1年以上の工事の電力量料金については、次の夏季電力量単価とその他季電力量単価の加重平均により算定する。

$$W_2 = \frac{W b_1 \times 3 + W b_2 \times 9}{12} \times (P_1 + P_2)$$

上記を踏まえ、採用する単価は以下のとおりとする。

名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	備考
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	34.36	34.36	34.36	その他季
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	33.04	33.04	33.04	その他季
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	32.26	32.26	32.26	加重平均
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	31.05	31.05	31.05	加重平均

地 区 資 材 単 價

令和4年11月

地区資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和4年11月

番号	名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
				石垣	石垣北部	宮古	伊良部		
1	アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	36,200	-	-	-	-
2	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	36,200	*	25,500	-	-
3	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	36,200	*	25,500	-	-
4	アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-
5	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-
6	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-
7	アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-
8	アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-
9	アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-
10	アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-
11	アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-
12	アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-
13	アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-
14	アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-
15	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	36,200	-	-	-	-
16	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	36,200	*	25,500	-	-
17	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-
18	再生瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-
19	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	*	36,200	*	25,500	-	-
20	再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-
21	再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-
22	再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-
23	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-
24	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
				石垣	石垣北部	宮古	伊良部		
25	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	-
26	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
27	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	24,100	*(○)	24,500	-	-
28	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
29	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	24,300	*(○)	24,700	-	-
30	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
31	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
32	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
33	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*(○)	24,100	*(○)	23,800	-	-
34	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
35	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	*(○)	24,300	*(○)	24,000	-	-
36	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
37	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
38	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	24,800	*	25,200	-	-
39	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
40	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	25,000	*(○)	25,400	-	-
41	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
42	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
43	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
44	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*(●)	24,800	-	-	-	-
45	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
46	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*(○)	25,000	*(○)	24,700	-	-
47	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
48	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(●)	25,500	-	-	-	-
49	生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
50	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,600	25,700	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
				石垣	石垣北部	宮古	伊良部		
51	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
52	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
53	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
54	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	24,400	25,500	-	-	-	-
55	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
56	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	24,600	25,700	-	-	-	-
57	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
58	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
59	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
60	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
61	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
62	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
63	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
64	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
65	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
66	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
67	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	27,000	*(○)	26,700	-	-
68	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,300	27,400	-	-	-	-
69	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
70	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
71	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
72	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
73	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
74	生コンクリート(普通)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	28,600	*(○)	28,300	-	-
75	生コンクリート(普通)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27,900	29,000	-	-	-	-
76	生コンクリート(普通)	36N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

番号	名称	規格	単位	石垣		宮古		沖縄本島	備考
				石垣	石垣北部	宮古	伊良部		
155	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ³ 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-
156	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m3	*(○)	*(○)	-	-	-	-
157	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m3	*	30,900	-	-	-	-
158	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-
159	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-
160	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-
161	舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-
162	生コンクリート(早強)	40N/mm ² 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-
163	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-
164	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-
165	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-
166	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-
167	生モルタル (普通)	配合 1:2	m3	*	30,400	*	30,300	-	-
168	生モルタル (普通)	配合 1:3	m3	*	27,600	*	27,000	-	-
169	中詰材 (モルタル)		m3	-	-	-	-	-	-
170	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-	-	-
171	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-	-	-
172	コンクリート用碎石	15~5mm	m3	-	-	-	-	-	-
173	コンクリート用碎石	25~5mm	m3	*	4,900	*	5,650	-	-
174	コンクリート用碎石	40~5mm	m3	-	-	-	-	-	-
175	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	-	-	-	-	-	-
176	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	*	6,650	*	6,900	-	-
177	単粒度碎石	3号 40~30mm	m3	-	-	-	-	-	-
178	単粒度碎石	4号 30~20mm	m3	-	-	-	-	-	-
179	単粒度碎石	5号 20~13mm	m3	*	4,900	*	5,650	-	-
180	単粒度碎石	6号 13~ 5mm	m3	*	4,900	*	5,650	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮 設 材 損 料

令和4年11月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料1	損料2	損料3	備考
161	漏電しや断器	3 P-400A	1	個	47,600	-	-	
162	コンクリート根かせ(バンド付)	A・B形 1000×170×140	1	個	*	-	-	
163	コンクリート根かせ(バンド別)	電力形 1200×240×170	1	個	*	-	-	
164	中間支持物(柱)	根かせ・松丸太1.5m φ15cm	1	本	1,130	-	-	
165	Uバンド(コンクリート根かせ用)	1号A	1	個	1,710	-	-	
166	自在アームバンド	UABD-317	1	個	*	-	-	
167	アームタイレスバンド(片抱)	SABD-19S-DW	1	個	*	-	-	
168	自在バンド	1BT-208	1	個	*	-	-	
169	自在バンド	3BD-HD-12	1	個	*	-	-	
170	自在バンド	UABD-312アーム型	1	個	*	-	-	
171	自在バンド	4BD-HC-12	1	個	*	-	-	
172	軽腕金	2.3×75×45×900	1	本	*	-	-	
173	軽腕金	2.3×75×45×1500	1	本	*	-	-	
174	軽腕金	2.3×75×45×1800	1	本	*	-	-	
175	軽腕金	3.2×75×75×1000	1	本	*	-	-	
176	軽腕金	3.2×75×75×1300	1	本	*	-	-	
177	軽腕金	3.2×75×75×1500	1	本	*(●)	-	-	
178	軽腕金	3.2×75×75×1800	1	本	*	-	-	
179	軽腕金	3.2×75×75×2500	1	本	*	-	-	
180	軽腕金	1.5 電線・変台用	1	本	*	-	-	
181	腕金トメ	2.3×75×75×2500	1	個	*	-	-	
182	腕金トメ	3.2×75×75×2500	1	個	*	-	-	
183	低圧用ラック	ボルト付(W1/2×12)	1	個	*	-	-	
184	高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
185	DV線三角がいし	関電形	1	個	-	-	-	
186	低圧引留がいし	75×65	1	個	*	-	-	
187	低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
188	高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
189	スイッチB (屋外用0-30)	150×250×100	1	個	4,560	-	-	
190	スイッチB (屋外用0-60)	170×280×120	1	個	5,760	-	-	
191	スイッチB (屋外用0-100)	200×340×150	1	個	7,200	-	-	
192	スイッチB (屋外用0-200)	240×420×170	1	個	10,200	-	-	
193	スイッチB (屋外用0-300)	350×590×220	1	個	24,000	-	-	
194	スイッチB (屋外用0-500)	400×800×280	1	個	33,300	-	-	
195	低圧線引留金具	両引留2線用	1	本	-	-	-	
196	低圧線引留金具	両引留3線用	1	本	-	-	-	
197	受金具	二線用	1	本	*	-	-	
198	受金具	三線用	1	本	*	-	-	
199	低圧線支持具	受皿7R (樹脂)	1	本	*	-	-	
200	支線棒	13×2100	1	個	*(○)	-	-	
201	支線棒	13×2500	1	個	2,880	-	-	
202	ステーブロック (ロッド付) N o 1	長500mm×幅250mm	1	組	*	-	-	
203	ステーブロック (ロッド付) N o 2	長600mm×幅300mm	1	組	*	-	-	
204	ステーブロック (ロッド付) N o 3	長700mm×幅350mm	1	組	*	-	-	
205	避雷器 (配電線路用)	一般型 8.4KV	1	個	*	-	-	
206	避雷器 (配電線路用)	耐塩型 8.4KV	1	個	*	-	-	
207	高圧カットアウト	7.2KV 30A PC-6	1	個	*	-	-	
208	高圧カットアウト取付金物	CSS-S	1	個	-	-	-	
209	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	-	-	
210	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150A×500×90	1	組	*	-	-	
211	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150B×500×120	1	組	*	-	-	
212	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200A×500×90	1	組	*	-	-	
213	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200B×500×170	1	組	*	-	-	
214	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
215	6 kV高圧引下用PDC	8mm ²	1	m	*	-	-	
216	ボルト(亜鉛メッキ)	13×100	1	本	*	-	-	
217	ボルト(亜鉛メッキ)	13×220	1	本	*	-	-	
218	ボルト(亜鉛メッキ)	13×250	1	本	*	-	-	
219	ボルト(亜鉛メッキ)	13×300	1	本	*	-	-	
220	ボルト	13×450	1	本	*	-	-	
221	ボルト	真棒 12×200	1	個	*	-	-	
222	丸型アームタイ	2.3×25×945	1	個	*	-	-	
223	コーチスクリュー	13×100	1	本	69	-	-	
224	高圧引下線	PDC 14mm ²	1	m	*	-	-	
225	木柱(杉 CCA柱)	末口13cm 一長 7m	1	本	-	-	-	
226	木柱(杉 CCA柱)	末口16cm 一長 8m	1	本	-	-	-	
227	木柱(杉 CCA柱)	末口16cm 一長 9m	1	本	-	-	-	
228	コンクリートポール(一般柱)	L 6m×D 12cm×W 1.2kN	1	本	*	-	-	
229	コンクリートポール(通信線用)	L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1	本	*	-	-	
230	コンクリートポール(通信線用)	L 8m×D 14cm×W 2.0kN	1	本	*	-	-	
231	コンクリートポール(通信線用)	L 9m×D 14cm×W 2.5kN	1	本	*	-	-	
232	コンクリートポール(送配電線用)	L 10m×D 19cm×W 3.5kN	1	本	*	-	-	
233	コンクリートポール(送配電線用)	L 11m×D 19cm×W 3.5kN	1	本	*	-	-	
234	コンクリートポール(送配電線用)	L 12m×D 19cm×W 3.5kN	1	本	*	-	-	
235	硬質ビニル電線管(V E)	径14A×長4.0m	1	本	*	-	-	
236	硬質ビニル電線管(V E)	径16A×長4.0m	1	本	*	-	-	
237	硬質ビニル電線管(V E)	径22A×長4.0m	1	本	*	-	-	
238	硬質ビニル電線管(V E)	径28A×長4.0m	1	本	*	-	-	
239	硬質ビニル電線管(V E)	径36A×長4.0m	1	本	*	-	-	
240	硬質ビニル電線管(V E)	径42A×長4.0m	1	本	*	-	-	
241	硬質ビニル電線管(V E)	径54A×長4.0m	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

施設機械

令和4年11月

番号	名 称	規 格	単位	重 量	単 価	備 考
1	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径9mm～11mm	kg	1.0	168.0	
2	一般構造用I形鋼	SS400 125mm×75mm	kg	1.0	170.0	
3	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	1.0	0.0	補足仕様書P1-1参照
4	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	1.0	0.0	補足仕様書P1-1参照
5	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ41mm～60mm	kg	1.0	850.0	補足仕様書P1-1参照
6	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ2mm	kg	1.0	940.0	補足仕様書P1-1参照
7	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm～7mm	kg	1.0	940.0	補足仕様書P1-1参照
8	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ8mm～9mm	kg	1.0	950.0	補足仕様書P1-1参照
9	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ10mm～14mm	kg	1.0	1,070.0	補足仕様書P1-1参照
10	ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ2mm	kg	1.0	1,010.0	補足仕様書P1-1参照
11	ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ3mm～7mm	kg	1.0	1,010.0	補足仕様書P1-1参照
12	ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ8mm～9mm	kg	1.0	1,020.0	補足仕様書P1-1参照
13	ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ10mm～14mm	kg	1.0	1,140.0	補足仕様書P1-1参照
14	ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ15mm～25mm	kg	1.0	1,150.0	補足仕様書P1-1参照
15	ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ26mm～40mm	kg	1.0	1,160.0	補足仕様書P1-1参照
16	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1.0	1,060.0	
17	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1.0	1,080.0	
18	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	1.0	640.0	
19	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	1.0	0.0	
20	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	1.0	0.0	
21	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	1.0	0.0	
22	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	1.0	0.0	
23	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	1.0	0.0	
24	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1.0	1,220.0	
25	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1.0	1,220.0	
26	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1.0	1,220.0	
27	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1.0	1,220.0	
28	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1.0	1,220.0	
29	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1.0	1,080.0	
30	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1.0	1,080.0	
31	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1.0	1,080.0	
32	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1.0	1,200.0	
33	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1.0	1,200.0	
34	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	1.0	980.0	
35	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	1.0	980.0	
36	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×90mm	kg	1.0	990.0	
37	ステンレス角鋼	SUS304 16mm×16mm	kg	1.0	1,000.0	
38	ステンレス角鋼	SUS304 40mm×40mm	kg	1.0	1,020.0	
39	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	1.0	2,500.0	
40	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	1.0	610.0	
41	炭素鋼鋳鋼品	4種SC480	kg	1.0	610.0	
42	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	1.0	593.0	
43	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	1.0	593.0	
44	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	1.0	2,870.0	
45	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	1.0	2,870.0	
46	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	1.0	175.0	
47	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	1.0	615.0	
48	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 350mm～900mm	kg	1.0	776.0	
49	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	1.0	809.0	
50	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 350mm～900mm	kg	1.0	798.0	
51	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	1.0	831.0	

番号	名 称	規 格	単位	重 量	単 価	備 考
421	無線装置 アッテネータ(減衰器)	無線装置 400MHz帯 1W用	個	0.5	47,000.0	補足仕様書P7-7参照
422	空中線装置 3素子折返し型ハムアンテナ	400MHz帯	基	1.0	34,600.0	補足仕様書P7-10参照
423	空中線装置 広帯域3素子ハムアンテナ	400MHz帯	基	1.5	53,200.0	補足仕様書P7-10参照
424	空中線装置 5素子折返し型ハムアンテナ	400MHz帯	基	1.4	48,000.0	補足仕様書P7-10参照
425	空中線装置 広帯域5素子ハムアンテナ	400MHz帯	基	2.0	57,400.0	補足仕様書P7-10参照
426	空中線装置 8素子折返し型ハムアンテナ	400MHz帯	基	2.0	60,400.0	補足仕様書P7-10参照
427	空中線装置 広帯域8素子ハムアンテナ	400MHz帯	基	2.8	65,600.0	補足仕様書P7-10参照
428	空中線装置 同軸避雷器	400MHz帯	個	1.5	45,300.0	補足仕様書P7-10参照
429	空中線装置 分配器	400MHz帯 分配比(1:1)	個	1.5	48,500.0	補足仕様書P7-10参照
430	空中線装置 バンドエリミネーションフィルタ	400MHz帯	個	1.3	66,000.0	補足仕様書P7-10参照
431	空中線装置 バンドパスフィルタ	400MHz帯	個	2.8	125,000.0	補足仕様書P7-10参照
432	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V	単相2線 100V 1kVA	台	16.0	129,000.0	補足仕様書P7-12参照
433	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V	単相2線 100V 2kVA	台	32.0	280,000.0	補足仕様書P7-12参照
434	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V	単相2線 100V 3kVA	台	68.0	446,000.0	補足仕様書P7-12参照
435	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V	単相2線 100V 5kVA	台	117.0	926,000.0	補足仕様書P7-12参照
436	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V	単相2線 100V 7.5kVA	台	235.0	1,450,000.0	補足仕様書P7-12参照
437	直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 5A 長寿命MSE 50Ah	台	163.0	777,000.0	補足仕様書P7-15参照
438	直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 10A 長寿命MSE 100Ah	台	225.0	994,000.0	補足仕様書P7-15参照
439	直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 15A 長寿命MSE 150Ah	台	325.0	1,120,000.0	補足仕様書P7-15参照
440	直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 20A 長寿命MSE 200Ah	台	350.0	1,180,000.0	補足仕様書P7-15参照
441	直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 30A 長寿命MSE 300Ah	台	470.0	1,560,000.0	補足仕様書P7-15参照
442	直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 40A 長寿命MSE 400Ah	台	600.0	2,010,000.0	補足仕様書P7-15参照
443	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m ²	0.0	4,500.0	補足仕様書P8-1参照
444	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m ²	0.0	1,020.0	
445	原板プラスチ(製鋼メーカー)	エッティングプライマー(長曝型)	m ²	0.0	340.0	補足仕様書P8-1参照
446	原板プラスチ(製鋼メーカー)	ジンクリッチプライマー(有機)	m ²	0.0	408.0	補足仕様書P8-1参照
447	原板プラスチ(製鋼メーカー)	ジンクリッチプライマー(無機)	m ²	0.0	408.0	補足仕様書P8-1参照
448	原板プラスチ(製鋼メーカー)2次素地調整含む	エッティングプライマー(長曝型)	m ²	0.0	869.0	補足仕様書P8-1参照
449	原板プラスチ(製鋼メーカー)2次素地調整含む	ジンクリッチプライマー(有機)	m ²	0.0	979.0	補足仕様書P8-1参照
450	原板プラスチ(製鋼メーカー)2次素地調整含む	ジンクリッチプライマー(無機)	m ²	0.0	980.0	補足仕様書P8-1参照
451	エポキシ樹脂系塗料	ガラスフレーク	kg	1.0	2,990.0	
452	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(赤系)	kg	1.0	1,840.0	
453	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(青・緑系)	kg	1.0	1,730.0	
454	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg	1.0	246.0	

別添

令和 4 年度

資材等価格表（施設機械）

に係る補足仕様書

- ・本補足仕様書を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本補足仕様書の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

目 次

第1章 鋼材関係

1. 工場製作に係る鋼板単価の取り扱いについて	1-1
-------------------------	-----

第2章 ゲート設備関係

1. スピンドル	2-1
2. ラック電動開閉機	2-1
3. ラック手動開閉機	2-2
4. ラック電動開閉機搭載型機側操作盤（ダム堰対応型）	2-2
5. ラック開閉機用連動軸	2-2
6. ラック開閉機用シンクロ受信器	2-2
7. ラック開閉機用ポテンショメータ発信器	2-3
8. ラック開閉機用ポテンショメータ受信器	2-3
9. ラック開閉機用R/I変換器	2-3
10. ラック開閉機用S/I変換器	2-4
11. オイルレスベアリング	2-4
12. グリースニップル	2-4
13. ボルト・ナット	2-4

第3章 除塵機関係

1. コンベヤ用ゴムベルト	3-1
2. コンベヤ用ゴムベルトエンドレス加工費	3-1
3. キャリアローラ	3-1
4. リターンローラ	3-1
5. スクリーンネット	3-2
6. ゴム	3-2
7. レーキチェン	3-2

第4章 ポンプ設備関係

1. フランジ接合用ボルトナット・パッキン	4-1
-----------------------	-----

第5章 橋梁設備関係（該当なし）

第6章 電気設備関係（該当なし）

第7章 水管理制御機器関係

- ・本補足仕様書を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本補足仕様書の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

1. 共通事項	7-1
1.1 一般事項	7-1
1.2 環境条件	7-1
1.3 装置間インターフェース	7-1
1.4 機器への供給電源	7-1
1.5 機器構造	7-1
1.6 塗装	7-2
1.7 表示	7-2
1.8 品質管理	7-2
1.9 参考耐用年数	7-2
1.10 その他	7-2
2. 放流警報設備（河川管理用）	7-3
2.1 サイレン装置	7-3
2.2 集音マイク	7-5
2.3 回転灯装置	7-6
3. 無線設備	7-7
3.1 無線装置	7-7
3.2 空中線装置等	7-10
4. 電源設備	7-12
4.1 無停電電源装置（汎用 UPS）	7-12
4.2 耐雷トランス	7-14
4.3 直流電源装置（DC12V）	7-15
5. 計測設備	7-17
5.1 圧力式水位計（半導体式）	7-17
5.2 圧力式水位計（水晶式）	7-20
5.3 超音波式水位計	7-22
5.4 電波式水位計（コーンアンテナ型）	7-24
5.5 超音波式流量計（管路用）	7-25
5.6 超音波式流量計（開渠用）	7-28
5.7 雨雪量計	7-31

第8章 塗装関係

1. ステンレス酸洗い費（材料・工数込み）	8-1
2. 原板プラスチ（鉄鋼メーカ）	8-1
3. 原板プラスチ（鉄鋼メーカ） 2次素地調整含む	8-1

第9章 その他（該当なし）

- ・本補足仕様書を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本補足仕様書の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

第1章 鋼材関係

1. 工場製作に係る鋼板単価の取り扱いについて

1-1. 鋼板単価

(1) 注意事項

①本表には規格エキストラ及び厚みエキストラは含まれているが、幅エキストラは含まれていない。また、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

第2章 ゲート設備関係

1. スピンドル

(1) 価格構成

価格は加工区分及び材質区分毎の1m当たりの単価とする。

(2) 加工区分

①ネジ加工部

ネジ切り加工した部分を言い、ネジ加工は一条ネジとする。

単価は、材料費、塗装費及びネジ切り加工費を含むものとする。

②ネジ加工無

ネジ切り加工の無い部分を言う。

単価は、材料費、塗装費及び加工費とする。

③扉体取付部

ゲート本体との接続部分を言い、ゲースネックを含む最初の1m部分とする。

単価は、ゲースネック及び材料費、塗装費及び加工費とする。

(3) 材質区分

SUS304、SUS304N2とする。

2. ラック電動開閉機

(1) 機器構成

減速機本体、電動機、過負荷防止装置、上下制限開閉装置、非常上限制限開閉装置、遠心力式ブレーキ、電動・手動切換装置（インターロック機能付）、手動ハンドル（施錠機能付）、急速閉鎖（自重降下）装置（レバー式・施錠機能付）、時計式開度計（現場指示）、油面計、スペースヒータ、スタンド、架台（単動のみ）、取付用ボルト・ナットを含むものとする。また、ラックカバー（取付部）1mは機器に含まれる。なお、連動式の場合はラック軸センターより各1m部分の連動軸、連動軸継手等を含むものとする。

(2) 機器仕様

項目	仕様	
開閉能力	単動	メーカー標準機器能力規格による。
	連動	同上
開閉速度	0.3m/min	
電動機形式	低圧三相かご形誘導電動機（ブレーキ付）	
構造	かご形	
保護形式	屋外全閉フランジ形	
極数	4極 又は 6極	
電圧	200/220V	
周波数	50/60Hz	
絶縁種別	F種	
時間定格	連続	
開閉所要人力	0.1kN以下	
塗装仕様	メーカー標準仕様	

注) 開度遠隔指示装置は含まない。

3. ラック手動開閉機

(1) 機器構成

減速機本体、手動ハンドル（施錠機能付）、急速閉鎖（自重降下）装置（レバー式・施錠機能付）、時計式開度計（現場指示）、スタンド、架台（単動のみ）、取付用ボルト・ナットを含むものとする。また、ラックカバー（取付部）1mは機器に含まれる。

なお、連動式の場合はラック軸センターより各1m部分の連動軸、連動軸継手（カップリング継手）も含むものとする。

(2) 機器仕様

項目	仕 様			
開閉能力	単動	10kN	20kN	30kN
	連動	20kN	30kN	40kN
開閉所要人力	0.1kN以下			
塗装仕様	メーカー標準仕様			

4. ラック電動開閉機搭載型機側操作盤（ダム堰対応型）

(1) 用途

ラック式の電動開閉機に一体的に搭載できる操作盤で、機側から操作及び状態・故障の確認が出来るものとする。なお、操作盤は施錠可能な構造とする。

(2) 機器仕様

項目	仕 様
形 式	開閉機搭載型機側操作盤（ダム・堰施設技術基準（案）対応型）
使 用 場 所	屋外
材 質	外板SUS304
取 付 器 具	交流電圧計、交流電流計、状態表示器、故障表示器、操作スイッチ（開・閉・停、非常停止、故障リセット、警報停止、ランプテスト）、スペースヒータ（温度又は湿度により作動）、電源用避雷器

5. ラック開閉機用連動軸

(1) 用途・構成

運動式ラック開閉機のラック軸心間より両端各1mの計2mを除いた部分の1m当たり単価とし、材質はS45Cとする。

6. ラック開閉機用シンクロ受信器

(1) 用途

遠隔操作盤に取り付け、開閉機から送られた電気信号を受信するシンクロ式の受信器とする。

(2) 機器仕様

項目	仕 様
名 称	シンクロ受信器
規 格	J I S C 4 9 0 6
電 源 電 壓	100／110V
周 波 数	50／60Hz
形 式	単針指示計付
指示計外枠寸法	110×110
塗 装 色	製造メーカ標準

7. ラック開閉機用ポテンショメータ発信器

(1) 用途

遠隔操作盤等に電気式開度計を必要とする場合に、開閉機に取付可能なポテンショメータ式の開度発信機とする。

(2) 機器仕様

項目	仕様
名称	ポテンショメータ発信器
形式	油浸形、アレスタ付き
概略外形寸法	φ 52
定格電力	2.5W (40°C)
機械角	360° エンドレス
分解度	0.15%以下
直線度	±0.3%以下
耐電圧	AC 1000V 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上

8. ラック開閉機用ポテンショメータ受信器

(1) 用途

遠隔操作盤に取り付け、開閉機から送られた電気信号を受信するポテンショメータ式の受信器とする。

(2) 機器仕様

項目	仕様
胴径	φ100
折れ角	240°
動作原理	可動コイル形
指針	ヤリ形指針
入力信号	DC 4~20mA
その他	アレスタ付き

9. ラック開閉機用R/I変換器

(1) 用途

ポテンショメータ式開度計信号をDC 4~20mAに変換する。

(2) 機器仕様

項目	仕様
構造	平形ボックス構造
入力信号	ポテンショメータ抵抗値 (100Ω~2KΩ)
出力信号	DC 4~20mA
供給電源	DC 9~28V
使用温度範囲	-10~+60°C
許容湿度	90% RH以下
その他	避雷器付き

10. ラック開閉機用S/I変換器

(1) 用途

シンクロ式開度計信号をDC 4~20mAに変換する。

(2) 機器仕様

項目	仕様
構造	プラグイン構造
入力信号	シンクロ信号
出力信号	DC 4~20mA
接続方法	M3.5ねじ端子接続
その他	避雷器付き

11. オイルレスベアリング

(1) 用途

ローラゲートのローラ、ラジアルゲートのトラニオンハブ、転倒ゲートのベアリング等の軸受

(2) 機器仕様

項目	仕様
構造	固体潤滑材埋込形軸受
材質	JIS H 5102-HBSC (HB 210以上) 鉛フリータイプ

12. グリースニップル

(1) 用途

水門軸回転部への給油用

(2) 機器仕様

項目	仕様
材質	SUS 304
規格	JIS B 1575

13. ボルト・ナット

(1) 用途

水門設備等鉄鋼構造物の組立製造に使用

(2) 仕様

項目	内容	
普通ボルト・ナット	SS 400	JIS B 1180~1181
	B SBM	
ステンレスボルト・ナット	SUS 304	
	SUS 316	
高力ボルト・ナット	F 10T	JIS B 1186
	F 10TW	耐候性
単価算出条件	鉄鋼構造物製作メーカーに納入するボルト・ナット等のkg当たり単価 (kg当たり単価=取引価格/取引重量) とする	

第3章 除塵機関係

1. コンベヤ用ゴムベルト

(1) 用途

除塵設備の水処理用コンベヤに使用

(2) 仕様

項目	仕様
帆布材質	ポリエステル(E)・ビニロン(EP)
カバーゴム種類	耐油性
カバーゴム厚	上面5.0mm×下面1.5mm
ベルト張力	250N/mm
ベルト長	20~30m
カラーラー	黒

2. コンベヤ用ゴムベルトエンドレス加工費

(1) 用途

除塵設備の水処理用コンベヤベルトのエンドレス加工

(2) 仕様

項目	仕様
施工場所	現場
施工方法	常温自然加硫(接着剤)

3. キャリアローラ

(1) 用途

除塵設備等の水処理用コンベヤベルトのベルト搬送側を支えるローラとして使用

(2) 仕様

項目	内容	
形式	2槽式・3槽式	
ベルト幅	600~1000mm	
トラフ角	20°・30°	
材質 (SS製)	ローラ	SS系+ナイロンコーティング
	架台	SS系+亜鉛メッキ
材質 (SUS製)	ローラ	SUS304
	架台	SUS304

4. リターンローラ

(1) 用途

除塵設備等の水処理用コンベヤベルトのベルトの帰りを支えるローラとして使用

(2) 仕様

項目	内容	
ベルト幅	600~1000mm	
材質 (SS製)	ローラ	SS系+ナイロンコーティング
	架台	SS系+亜鉛メッキ
材質 (SUS製)	ローラ	SUS304
	架台	SUS304

5. スクリーンネット

(1) 用途

ネット形回転式除塵機のスクリーンネットとして使用

(2) 仕様

項目	仕 様
形 状 ・ 材 質	ステンレス平織金網・SUS304
適 用	枠含まず

6. ゴム

(1) 用途

防塵スカート用

(2) 仕様

項目	仕 様
材 質	合成ゴム(クロロプレーン系)
厚 み	2mm 6mm 10mm

7. レーキチェン

(1) 用途

除塵設備等の駆動用伝動チェーンとして使用

(2) 仕様

項目	仕 様
材 質	ピン・ブッシュ SUS400系 ローラ SUS400系
平均引張強さ	JAC10152 167kN JAC6205 235kN JAC21152 353kN
アタッチメント材質	ローラ SUS400系
適 用	連結手間含む

第4章 ポンプ設備関係

1. フランジ接合用ボルト・ナット・パッキン

数量構成

(1) 0.75MPa(呼び圧力 7.5K)用【1組当たり】

呼び径 (mm)	ボルトナット 規格	ボルトナット 数量	ガスケット 数量
150	M16	6	1
200	M16	8	1
250	M20	8	1
300	M20	10	1
350	M22	10	1
400	M22	12	1
450	M24	12	1
500	M24	12	1
600	M24	16	1
700	M30	16	1
800	M30	20	1
900	M30	20	1
1000	M30	24	1
1100	M30	24	1
1200	M30	28	1
1350	M36	28	1
1500	M36	32	1

(2) 1.0MPa(呼び圧力 10K)用【1組当たり】

呼び径 (mm)	ボルトナット 規格	ボルトナット 数量	ガスケット 数量
150	M20	8	1
200	M20	12	1
250	M22	12	1
300	M22	16	1
350	M22	16	1
400	M24	16	1
450	M24	20	1
500	M24	20	1
600	M30	24	1
700	M30	24	1
800	M30	28	1
900	M30	28	1
1000	M36	28	1
1100	M36	28	1
1200	M36	32	1
1350	M42	36	1
1500	M42	40	1

第7章 水管理制御機器関係

1 共通事項

1.1 一般事項

水管理制御機器仕様書（以下、「本仕様書」という。）は、施設機械工事等共通仕様書第13章水管理制御設備13-1-2一般事項に準ずるものとする。

1.2 環境条件

機器は、次の標準周囲環境条件において正常に動作すること。なお、標準周囲環境条件と異なる場合は、各機器仕様において定める。

表 1-1 標準周囲環境条件

機器区分 項目	屋内機器		屋外機器
	中央・現場管理所機器	被管理所機器	
温度	5~40°C	0~40°C	-10~40°C
相対湿度	30~80% ※結露のないこと	30~80% ※結露のないこと	30~95% ※防水構造は各機器仕様によること
設置場所	(1) 腐食性のガスのない場所 (2) 潮風を受けない場所 (3) 塵埃の甚だしくない場所		

(注) ① 温度、相対湿度の値は、精度保証を示すものである。

② 被管理所機器とは、空調設備等の無いような屋内に設置する機器とする。

③ 屋外機器とは、サイレン、集音マイク、回転灯、計測機器等とする。

④ なお、据付耐震強度は、特別仕様書に規定するものとする。

1.3 装置間インターフェース

水管理制御システムの各種装置間のインターフェースについては、水管理制御方式技術指針（計画設計編）「第I編 第3章 3.3.3 装置間インターフェース」によるものとする。

1.4 機器への供給電源

機器への供給電源は、次に示す電源方式及び電源仕様とする。

表 2-2 機器への供給電源仕様

電源方式	電源仕様	備考
交流電源方式 (AC)	①相数・電圧：単相2線、100V±10V ②相数・電圧：三相3線、200V±20V ③周波数：50/60Hz±3Hz	各機器仕様での電源表示は、電源の種類(AC、DC)、相数、公称電圧で表示する。(例えば、単相AC100V、DC12Vなど)
直流電源方式 (DC)	①電圧：-21.6~ -26.4V (DC24V) ②リップル：10.8~ 13.2V (DC12V) ③雑音電圧：1%以下 ④雑音電圧：5mV以下	

1.5 機器構造

1.5.1 一般構造

機器の一般構造は、次のとおりとする。

- (1) 設備の機器構成に基づき、各単位機能ごとにできるだけブロック化して組立てるものとし、各機器は操作及び保守が容易な構造とするものとする。

- (2) 機器の組立構造は、原則としてユニット組立とし、適さないものを除きプラグイン方式又はこれに準じる接続方式とするものとする。
- (3) 各機器の操作部は、操作の種類、順序及び操作方法等が容易な配列構造とするとともに、操作スイッチの重要度に応じて誤操作が生じないように配慮するものとする。

1.5.2 外観構造

- (1) 盤の構造及び寸法（構造、寸法、材料、機器の配置）・・・JEM 1459
- (2) 盤の配線方式（配線方式、固定方法、端子接続方法、分岐）・・・JEM 1132
- (3) 器具及び導体の配置及び色別・・・JEM 1134
- (4) 盤の保護構造（固体物の侵入、水の浸入、危険部分への接近）・・・JEM 1267
- (5) 保守点検（消耗品の交換、ケーブル配線端子台空間、保守コンセントなど）
・・・製造者標準
- (6) 温度・湿度対策（遮蔽板、盤内温度によるファン、ヒータ等の制御（自動・手動）など）
・・・製造者標準
- (7) 耐震対策（地震による転倒、飛び出し）・・・JEM TR 144

1.6 塗 装

機器の塗装は、次のとおりとする。

- (1) 塗装（色採）は、JEM 1135 に準拠するものとする。
- (2) 機器の塗装仕様は、原則として防錆処理後焼付塗装（製造者標準塗装仕様）とする。
- (3) 塗装色については、標準塗装色（5Y7/1）以外の場合（ただし、汎用品は除く。）は色見本を提出し、監督職員の承諾を受けるものとする。
- (4) 汎用品については、製造者の標準塗装仕様及び塗装色とする。

1.7 表 示

機器の表示は、次のとおりとする。

- (1) 銘板（材料及び色彩、外形の形状及び寸法、取付方法）は、JEM 1172、JIS Z 8304 に準拠するものとする。
- (2) 機器には機器名、機器形式名、製造番号及び製造年月等を記載した銘板を取付けるものとする。
- (3) 機器の主要部分には銘板、刻印又は押印などにより表示を行い、主要部品には回路図等と照合できる記号又は、番号を付けるものとする。また、取扱い上特に注意を要する箇所には赤字で表示するものとする。

1.8 品質管理

設備及び機器単体の品質管理は、「施設機械工事等施工管理基準（農村振興局整備部設計課）第2編 第9章 水管理制御システム」によるものとする。

1.9 参考耐用年数

標準的な機器の参考耐用年数は、「農業水利施設の機能保全の手引き「水管理制御設備」参考資料編 表 3.1-1 参考耐用年数と定期交換部品の交換年数」によるものとする。

1.10 その 他

各機器の装置ブロック図、機器ブロック図及び単線結線図は、一般的な機能を示すものであり参考図とする。

2 放流警報設備（河川管理用）

2.1 サイレン装置

2.1.1 概 要

サイレン装置（以下「本機器」という。）は、警報装置と組み合わせて使用し、制御監視局からの遠方操作及び警報局での機側操作によって警報（サイレン吹鳴）を行うものである。

2.1.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

2.1.3 構 成

本機器は、サイレン、サイレン制御盤（SPD を含む）により構成する。
ただし、サイレンには取付金具は含まない。

2.1.4 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

2.1.5 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

2.1.6 機器仕様


(1) サイレン					
① 構 造	防雪形（余韻防止及び防鳥網付）				
② 指 向 性	無指向形、指向形				【選択】
③ 電動機容量及び定格					
(a) 電動機容量	0.75、2.2、3.7、5.5kW				【選択】
(b) 定 格	15分定格				
(c) 電 源	三相 AC200V±20V、50又は60 Hz				
④ 音響周波数					
(a) 50Hz	285～570Hz				
(b) 60Hz	345～520Hz				
⑤ ヒータの有無と容量	有（製造者標準）				
(2) サイレン制御盤					
① 構 造	屋内鋼板製壁掛け				
② 機 能					
(a) 操作及び表示	サイレン手動操作、電源表示、サイレン動作表示など				
(b) 保護装置	欠相、過電流、吹鳴超過など				
(c) 制御入力	サイレン制御など				
(d) 監視出力	サイレン動作中、サイレン異常、AC200V停電など				
③ サイレン電動機容量	0.75、2.2、3.7、5.5kW				【選択】
④ サイレンヒータの有無	有				
⑤ 電 源	三相 AC200V±20V				

2.1.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。


2.1.8 装置ブロック図

2.1.8 装置ブロック図

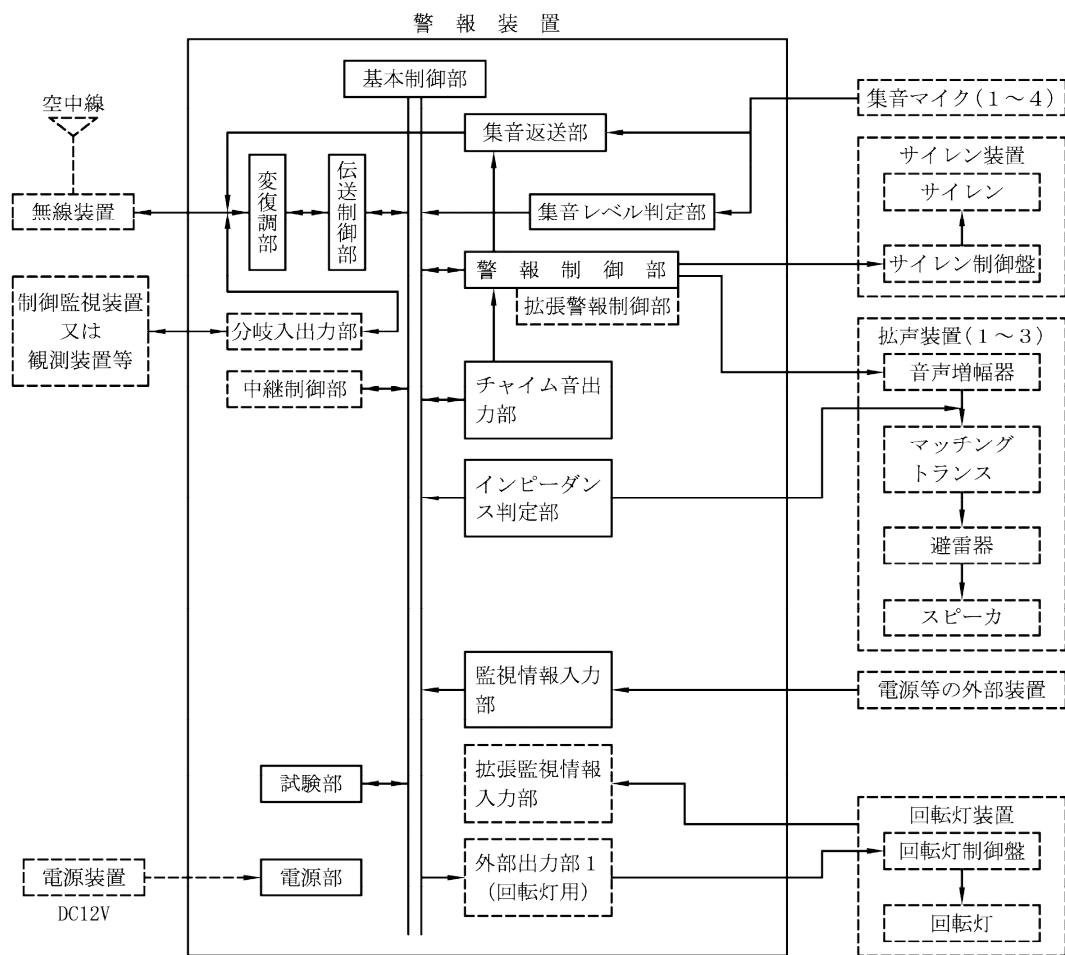

- (注) ① 装置内 [] は、付加機能である。
 ② 装置外 [] は、標準的に付属できる機器である。
 ③ 集音レベル判定部の標準機能は、「基本部 + 2 方路」である。
 ④ インピーダンス判定部の標準機能は、「基本部 + 1 方路」である。

2.1.9 サイレン制御盤の単線結線図 (サイレン及びシャッタ同時制御の場合)

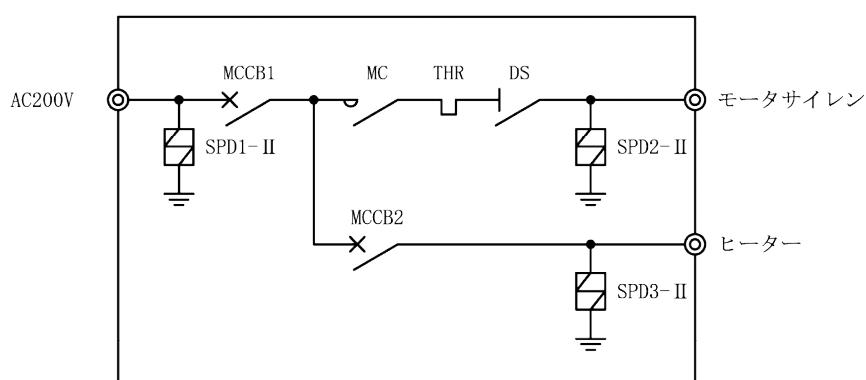

2.2 集音マイク

2.2.1 概要

集音マイク（以下「本機器」という。）は、警報装置と組み合せて使用し、サイレン吹鳴、擬似音放送等の集音を行うものである。

2.2.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

2.2.3 構成

本機器は、集音マイク（マイク固定金具を含む）、避雷器、マッチングトランスにより構成する。

2.2.4 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

2.2.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

2.2.6 機器仕様

- | | |
|-------------|----------|
| (1) 構造 | 屋外（防虫網付） |
| (2) 形式 | ホーン形 |
| (3) 再生周波数帯域 | 0.5～3kHz |

2.2.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

2.2.8 装置ブロック図

装置ブロック図は、「2.1.8 装置ブロック図」による。

2.3 回転灯装置

2.3.1 概要

回転灯（以下「本機器」という）は、警報装置と組み合わせて使用し、制御監視局からの遠方操作及び警報局での機側操作によって点灯させるものである。

2.3.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

2.3.3 構成

本機器は、回転灯、回転灯制御盤（SPDを含む）により構成する。
ただし、回転灯には取付金具は含まない。

2.3.4 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

2.3.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

2.3.6 機器仕様

(1) 回転灯	
① 構造	屋外形
② 閃光方式	ミラー回転方式
③ ランプ定格	6W程度（LED光源）
④ 回転灯色	赤色
⑤ 回転数	100回転/分以上
⑥ 電源	AC100V±10V
⑦ 各部材質	
(a) グローブ	ポリカーボネート樹脂製又は同等以上
(b) ボディー	ABS樹脂製又は同等以上
(2) 回転灯制御盤	
① 構造	ユニット形（他装置実装形）

2.3.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

2.3.8 装置ブロック図

装置ブロック図は、「2.1.8 装置ブロック図」による。

3 無線設備

3.1 無線装置

3.1.1 概 要

無線装置（以下「本機器」という。）は、TM 装置、TM・TC 装置、放流警報装置、雨水 TM 装置の伝送路を無線回線で構成する場合に用いるものである。

3.1.2 準拠規格

- (1) 70MHz 帯無線装置（TM・TC 用）標準仕様書（国電通仕第 22 号）
- (2) 400MHz 帯無線装置（TM・TC 用）標準仕様書（国電通仕第 23 号）

3.1.3 環境条件

本装置の周辺条件、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

3.1.4 構 成

本機器は、無線装置の送信機及び受信機、アンテナにより構成する。

3.1.5 構 造

本機器の構造は、テレメータ等に組み込んで使用するもので、簡単に着脱できるものとする。

3.1.6 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

3.1.7 機 能

- | | |
|-----------------|-------------|
| (1) 空中線との整合可能範囲 | 定在波比 2.0 以下 |
| (2) 送信出力の点検 | 外部メータによる。 |
| (3) 変調入力の点検 | 外部メータによる。 |
| (4) 変調出力の点検 | 外部メータによる。 |
| (5) スケルチ調整 | 連続可変 |
| (6) 変調出力調整 | 標準値±3 dB |

3.1.8 機器仕様

- | | |
|----------------|--|
| (1) 共通事項 | |
| ① 構 造 | ユニット形（他装置実装） |
| ② 電波の型式 | F2D、F3E |
| ③ 周 波 数 | 70、400MHz 帯 |
| ④ 空中線インピーダンス | 50 Ω |
| ⑤ 電 源 | DC12V（-接地） |
| (2) 送 信 部 |【選択】 |
| ① 出 力 | 1、3、5W |
| ② 変調方式 | 位相変調 |
| ③ 変調入力 | 1kHz、70%まで直線であり、70%変調に要する入力は
-4dBm±3dB 以内 |
| ④ 周波数許容偏移 | |
| (a) 70MHz の場合 | ±5×10 ⁻⁶ Hz 以内 |
| (b) 400MHz の場合 | ±3×10 ⁻⁶ Hz 以内 |
| ⑤ 最大周波数偏差 | |
| (a) 70MHz の場合 | ±5kHz 以内 |
| (b) 400MHz の場合 | ±2.5kHz 以内 |

⑥ 変調周波数特性	1kHz、30%変調を基準として
(a) 70MHz の場合	0.3kHz -10.5dB ± 2dB
	2.0kHz +6.0dB ± 2dB
	2.7kHz +8.5dB ± 2dB
	3.0kHz +8.0dB ± 2dB
(b) 400MHz の場合	0.3kHz -10.5dB ± 2dB
	2.0kHz +6.0dB ± 2dB
	2.7kHz +8.5dB -5dB ~ 2dB
	3.0kHz +8.0dB -5dB ~ 2dB
⑦ 信号対雑音比	1kHz、70%変調で 45dB 以上
(a) 70MHz の場合	1kHz、60%変調で 38dB 以上
⑧ 歪 率	1kHz、70%変調で 10%以下
(a) 70MHz の場合	1kHz、60%変調で -20dB 以下
⑨ スプリアス発射強度	1mW (空中線電力が 1W 以下の場合は $100 \mu W$) 以下であり、かつ基本周波数の平均電力より 60dB (基本周波数が 70MHz 以下の場合は 80dB) 以下
(a) 70MHz の場合	2.5 μW (空中線電力が 1W 以下の場合は $25 \mu W$) 以下
(b) 400MHz の場合	基本波の平均電力より 60 dB 以上低いものとする。 (ただし、1W 以下の場合は $50 \mu W$ 以下とする)
⑩ 不要発射強度	2.5 μW (空中線電力が 1W 以下の場合は $25 \mu W$) 以下
(a) 70MHz の場合	16kHz 以内
(b) 400MHz の場合	8.5kHz 以内
⑪ 占有周波数帯幅	3kHz を超えないものとする。
(a) 70MHz の場合	3 ~ 15kHz における減衰量が、1kHz との比で $40 \log(f/3)$ dB
(b) 400MHz の場合	3 ~ 15kHz における減衰量が、1kHz との比で $80 \log(f/3)$ dB
⑫ 変調周波数	周波数偏移が最大周波数偏移を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けるものとする。
⑬ 低域ろ波器特性	3 ~ 15kHz における減衰量が、1kHz との比で $40 \log(f/3)$ dB
(a) 70MHz の場合	3 ~ 15kHz における減衰量が、1kHz との比で $80 \log(f/3)$ dB
(b) 400MHz の場合	周波数偏移が最大周波数偏移を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けるものとする。
⑭ その 他	
(3) 受 信 部	
① 受信方式	スーパーへテロダイン方式
② 局部発振周波数許容偏差	$\pm 5 \times 10^{-6}$ Hz 以内
(a) 70MHz の場合	$\pm 3 \times 10^{-6}$ Hz 以内
(b) 400MHz の場合	1 kHz、30%変調を基準として
③ 復調周波数特性	0.3kHz +10.5dBm ± 2dB
	2.0kHz -6.0dBm ± 2dB
	2.7kHz -8.5dBm ± 2dB
	3.0kHz -9.5dBm ± 2dB
④ 信号対雑音比	1kHz、70%変調で入力 $15dB \mu$ の時 30dB 以上
(a) 70MHz の場合	1kHz、60%変調で入力 $22dB \mu$ の時 30dB 以上
(b) 400MHz の場合	10dB 雑音抑圧入力以下 (又は入力電界 $0dB \mu$ 以下) で開き、かつ 20dB 雑音抑圧入力電圧まで可変調整
⑤ スケルチ	
⑥ 受信感度	20dBQ 法で $3dB \mu$ 以下 (常温では $2dB \mu$ 以下)
(a) 70MHz の場合	基準感度において $2 \mu V$ 以下
(b) 400MHz の場合	
⑦ 通過帯域幅	6dB 低下の点で 12kHz 以上
(a) 70MHz の場合	

(b) 400MHz の場合	雑音抑圧を 20dB とするために必要な受信機入力電圧を加えた状態において 8kHz 以上
⑧ 感度抑圧効果 (70MHz の場合)	雑音抑圧を 20dB とするために必要な入力電圧より 6 dB 高い希望波入力電圧を加えた状態で希望波から 15kHz 離れた妨害波を加えた場合において雑音抑圧が 20 dB となるときその妨害入力電圧は 80 dB μ 以上
⑨ 隣接チャネル選択度 (400MHz の場合)	基準感度より 3dB 高い希望波入力電圧を加えた状態のもとで、400Hz の周波数で最大周波数偏移の 60%まで変調された妨害波であって、希望波から 12.5kHz 離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と、雑音及び歪の出力の和との比が 12dB となるときその妨害波入力電圧と基準感度との比が 60dB 以上

3.1.9 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

3.2 空中線装置等

3.2.1 概 要

空中線装置等（以下「本機器」という）は、無線装置の付属機器である。

3.2.2 構 成

本機器は、空中線（ケーブル接続接栓を含む）、分配器、切換器、同軸避雷器、フィルタにより構成する。

ただし、空中線には取付金具は含まない。

3.2.3 機器仕様

(1) 空中線（アンテナ）

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| ① 周 波 数 | 400MHz 帯中の指定周波数 | · · · · · 【選択】 |
| ② 空中線利得（相対利得） | | |
| (a) 3 素子折り返し型八木アンテナ | 8.15dB | |
| (b) 広帯域 3 素子八木アンテナ | 6.65dB | |
| (c) 5 素子折り返し型八木アンテナ | 11.15dB | |
| (d) 広帯域 5 素子八木アンテナ | 9.65dB | |
| (e) 8 素子折り返し型八木アンテナ | 13.15dB | |
| (f) 広帯域 8 素子八木アンテナ | 12.65dB | |

③ インピーダンス

50Ω

④ 定在波比

指定周波数において 1.5 以下

⑤ 偏 波 面

垂直（標準）

⑥ 材 質

(a) 反射器・導波器

SUS 製又は同等以上

(b) 輻 射 器

黄銅製（ニッケルメッキ）、SUS 製又は同等以上

⑦ 耐 風 速

瞬間最大風速 60m/s

(2) 同軸避雷器

① 周 波 数

400MHz 帯中の指定周波数

② 電圧抑制

1500V 以下（印加パルス電圧 20kV 時）

③ 耐電流容量

20kA (8/20 μS 時)

④ 入出力インピーダンス

50Ω

⑤ 定在波比

指定周波数において 1.3 以下

⑥ 挿入損失

0.5dB 以下

⑦ 構 成

λ/4 型

⑧ VSWR

1.5 以下

(3) 分 配 器

① 周 波 数

400MHz 帯中の指定周波数

② 分 配 比

1:1

③ 挿入損失

指定周波数において 0.5dB 以下（分配損失を除く）

④ 入出力インピーダンス

50Ω

⑤ 定在波比

指定周波数において 1.5 以下

⑥ 入出力接栓

N-J

⑦ 分配損失

3.5dB 以下

⑧ VSWR

1.5 以下

(4) フィルタ

次のフィルタの定在波比については、指定周波数において 1.5 以下とする。

① バンドエリミネーションフィルタ

項 目	400MHz 帯
挿入損失	F _o において 1.0dB 以下
減衰量	F _e において 20dB 以上
周波数間隔	F _o ～F _e が 8MHz 以上

(注) ① フィルタ仕様は、代表例を示している。選定にあたっては実際の妨害波レベルにより

決定し、個別対応とするものとする。

② 記号説明 Fo: 通過周波数、Fe: 減衰周波数

② バンドパスフィルタ

項目	400MHz 帯
挿入損失	Foにおいて 1dB 以下
減衰量	Fo±8MHz で 12dB 以上

(注) ① 記号説明 Fo: 通過周波数

4 電源設備

4.1 無停電電源装置（汎用 UPS）

4.1.1 概 要

無停電電源装置（汎用 UPS）（以下「本機器」という。）は、商用電源のもの各種の外乱（瞬時停電、電圧変動、周波数変動、波形歪、高周波ノイズなど）を吸収し、無停電で安定した電力（定電圧、定周波数）を供給するものである。

4.1.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

4.1.3 構 成

本機器は整流部、切替器部、インバータ部、蓄電池部、操作・表示部等により構成する。

4.1.4 構 造

本機器の構造は、屋内据置形（蓄電池組込形）とする。

4.1.5 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

4.1.6 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

4.1.7 機 能

本機器の機能は、次のとおりとする。

(1) 運転方式

- ① 常時は交流入力を整流器で整流した直流出力により、蓄電池を充電するとともに、商用と同期のとれたインバータで交流に変換し負荷に給電する。
- ② 停電時（交流入力断）には、蓄電池からの直流出力をインバータで交流に変換し無瞬断で負荷に給電する。
- ③ 整流器及びインバータ故障時等には、無瞬断で自動的にバイパス回路に切換えできるものとする。なお、手動切換えも同様とする。

(2) 操作・表示（警報含む。）

- ① 操 作
本機器の運転・停止及びバイパス切換え等の操作が行えるものとする。
- ② 表 示
本機器の盤面において次に示す表示（製造者標準）が行えるものとする。
 - (a) 状態表示
 - (b) 故障表示（警報及び外部出力含む。）

4.1.8 機器仕様


- | | |
|----------|------------------------|
| (1) 定 格 | 連 続 |
| (2) 冷却方式 | 強制冷却 |
| (3) 運転方式 | 商用同期常時インバータ給電方式 |
| (4) 交流入力 | |
| ① 相 数 | 単相 2 線 |
| ② 電 壓 | AC100V±10V |
| ③ 周 波 数 | 50Hz±2.5Hz 又は 60Hz±3Hz |
| (5) 交流出力 | |
| ① 相 数 | 単相 2 線 |
| ② 電 源 | AC100V±10V |
| ③ 電圧精度 | 定格電圧±3%以内 |

④ 周 波 数	50Hz 又は 60Hz
⑤ 周波数精度	定格周波数±1%以内 (蓄電池運転時)
⑥ 電圧波形歪率	5%以下 (線形負荷時)
⑦ 定格容量	1、2、3、5、7.5kVA
⑧ 過負荷耐量	・・・・・ 【選択】
⑨ 定格負荷力率	製造者標準
⑩ 過渡電圧変動率	0.6 遅れ (1~2kVA) 、 0.7 遅れ (3~5kVA) 、 0.8 遅れ (7.5 kVA)
⑪ 出力回路数	±10%以内
⑫ 蓄 電 池	1 回路以上
⑬ 電源切換方式	
(a) 準拠規格	JIS C 8702-1、JIS C 8702-2、JIS C 8702-3
(b) 形 式	小形制御弁式鉛蓄電池
(c) 期待寿命	5 年 (25°C環境下)
(d) 停電補償時間	10 分間
⑭ 電源切換方式	無瞬断切換

4.1.9 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

4.1.10 装置ブロック図

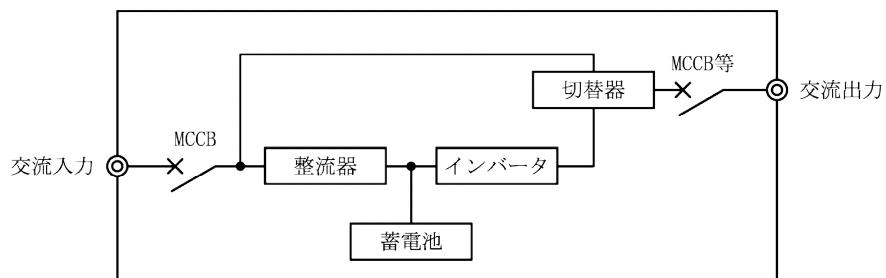

4.2 耐雷トランス

4.2.1 概要

耐雷トランス（以下「本機器」という。）は、外部引込電源線から侵入してくる誘導雷（外来サージ）からシステムを構成する各電子機器を保護するものである。

4.2.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

4.2.3 構造

本機器の構造は、屋内据置形とする。

4.2.4 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

4.2.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

4.2.6 機器仕様

(1) 定格	連続
(2) 入力電源	
① 相数	単相 2 線
② 電圧	100V±10V 又は 200V±20V
(3) 出力電源	
① 相数	単相 2 線
② 電圧	100V±10V
(4) 周波数	50/60Hz
(5) 変圧比	1:1 又は 2:1
(6) 容量	
① 単相 2 線	0.5、1、2、3、5、7.5、10kVA
(7) 冷却方式	乾式自冷
(8) 温度上昇	75°C以下
(9) 電圧変動率	5%以下 (2kVA 以下)、3%以下 (3kVA 以上)
(10) サージ耐圧	10kV 1.2/50 μS
(11) サージ移行率	平衡: -40dB 以下、不平衡: -20dB 以下

4.2.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

4.3 直流電源装置 (DC12V)

4.3.1 概要

直流電源装置（以下「本機器」という。）は、商用電源が停電した場合に水管理制御設備を蓄電池の直流出力により無停電の電力を供給するものである。

4.3.2 準拠基準

直流電源装置（テレメータ用）標準仕様書（国電通仕第26号）

4.3.3 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

4.3.4 構成

本機器は、整流部、蓄電池部、過放電防止回路部、操作・表示部により構成する。

4.3.5 構造

本機器の構造は、屋内据置形（蓄電池組込形）又は屋内鋼板製自立形（蓄電池組込形）とする。

4.3.6 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

4.3.7 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

4.3.8 機能

本機器の機能は、次のとおりとする。

(1) 充電方法

保護充電は、浮動充電中、蓄電池温度が上昇した時に蓄電池保護のため自動で行うものとする。また、蓄電池温度が正常になれば自動的に浮動充電に切換えるものとする。

(2) 停電時及び停電回復時の動作

① 浮動又は保護充電中に交流入力が断となった場合は、蓄電池から負荷電流を供給するものとする。

② 停電回復時は、浮動又は保護充電を継続するものとする。

(3) 過放電防止

蓄電池の過放電を防止するために、蓄電池電圧低下を検出した場合は電磁接触器により蓄電池を切り離すものとする。また、停電回復時には速やかに電磁接触器を自動で再投入するものとする。

(4) 操作・表示

① 操作

本機器では次の操作が行えるものとする。

(a) 交流入力電源・直流出力・整流器出力の開閉（配線用遮断器）

(b) 整流器出力電圧の設定

(c) 電圧計切換

② 表示

本機器の盤面において次の表示が行えるものとする。

(a) 負荷電圧、整流器電圧（手動切換えの直流電圧計）

(b) 負荷電流、整流器電流（単独の直流電流計）

(c) 受電状態表示

(d) 状態外部出力（受電、MCCB1 トリップ、MCCB3 トリップ、蓄電池電圧低下）

4.3.9 機器仕様

- | | |
|----------|------|
| (1) 定格 | 連続 |
| (2) 冷却方式 | 自然冷却 |

(3) 整流器 サイリスタ又は相当品

(4) 整流方式 全波整流

(5) 交流入力

① 相 数 単相 2 線

② 電 壓 AC100V±10V

③ 周 波 数 50Hz±2.5Hz 又は 60Hz±3Hz

(6) 直流出力

① 定格電流 5、10、15、20、30、40A

② 定格電圧 DC13.4V

③ 電圧精度 ±2%以内

④ 最大垂下電流 定格電流の 120%以下

⑤ リップル含有率 ±1%以内

⑥ 雜音電圧 5mV 以下

⑦ 出力回路数 2 回路

⑧ 温度補償機能 内 藏

⑨ 過放電防止回路 内 藏

(7) 蓄電池

① 準拠規格 JIS C 8704-2-1、JIS C 8704-2-2

② 形 式 長寿命形制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命 MSE）

③ 容 量 50、100、150、200、300、400Ah（10 時間率）

④ 期待寿命 長寿命形制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命 MSE）：13～15 年
(25°C 環境下)

⑤ 個 数 公称電圧 12V 電池の場合 1 個、公称電圧 6V の場合 2 個、
公称電圧 2V の場合 6 個とする。


(8) その他 (最大収納蓄電池容量) ・・・・・ 【選択】

整流器電流	5A	10A	15A	20A	30A	40A
蓄電池容量	50Ah	100Ah	150Ah	200Ah	300Ah	400Ah

4.3.10 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

4.3.11 装置ブロック図

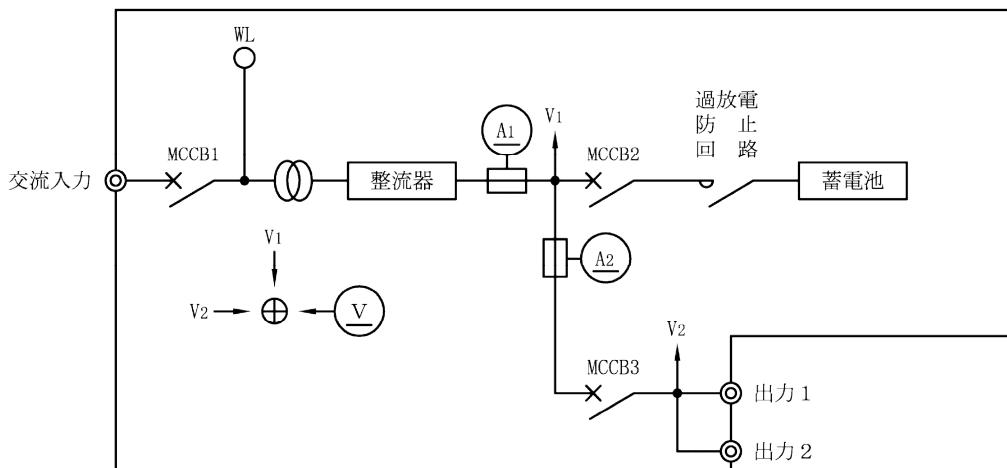

5 計測設備

5.1 圧力式水位計（半導体式）

5.1.1 概要

圧力式水位計（半導体式）（以下「本機器」という。）は、検出器の受圧部に半導体素子を用い、受圧部にかかった水頭圧を電気信号の変化として検出し、水位を測定するものである。

5.1.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.1.3 構成

本機器の構成は、次のとおりとする。

(1) 変換器形

本機器（変換器形）は、検出器、中継箱、変換器、専用ケーブルにより構成する。
(変換器は屋内設置)

(2) 中継器形

本機器（中継器形）は、検出器、中継器、専用ケーブルにより構成する。

5.1.4 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.1.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

5.1.6 機器仕様


(1) 形式	変換器形、中継器形	····· 【選択】
(2) 測定範囲	0~10、0~20m	····· 【選択】
(3) 測定精度	±0.2% (FS)	
(4) 出力信号	DC4~20mA	
(5) 許容負荷抵抗	600Ω程度	
(6) 水位指示器	無、有（中継器、変換器）	····· 【選択】
(7) 調整機能	ゼロ点調整	
(8) 配線方式	2線式	
(9) 避雷器	内蔵（検出器、中継器、変換器） ※中継器、変換器は外部取付可	
(10) 電源	DC12V±1.2V、DC24V±2.4V 又は AC100V±10V	
(11) 防水構造		
① 検出器	水中形相当 (JIS C 0920)	
② 中継器	防まつ形相当 (JIS C 0920)	
③ 変換器	—	
(12) 各部材質		
① 検出器	SUS316 又は同等以上	
② 中継器	樹脂製又は同等以上	
③ 変換器	樹脂製又は同等以上	

5.1.7 予備品・付属品


本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.1.8 機器ブロック図

(1) 変換器形

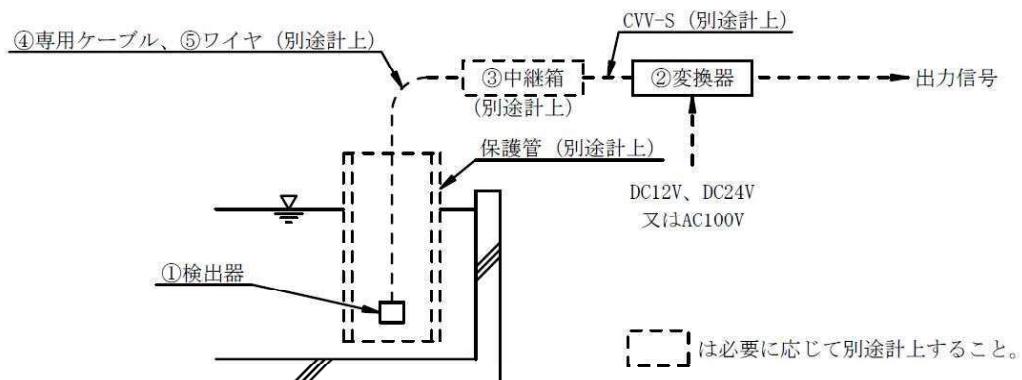

(2) 中継器形

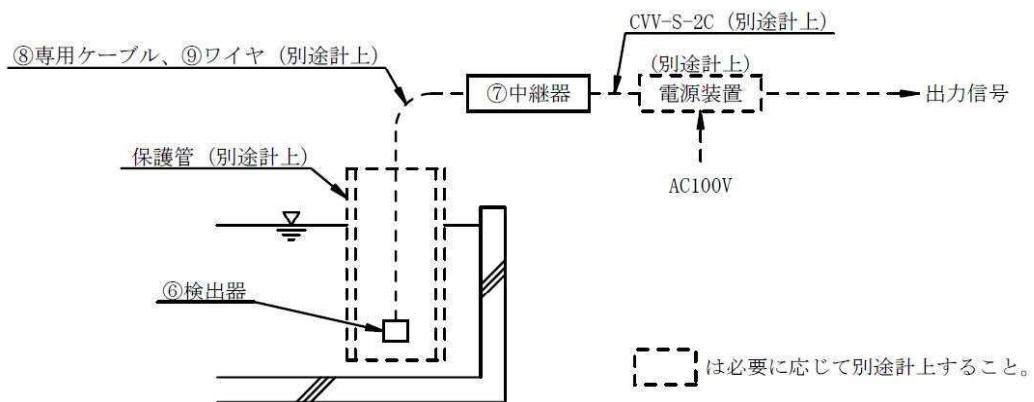

5.1.9 調査品目一覧

名 称	規 格	単価に含まれ ない機器等	単位	単価(円)	質量(kg)	機器 構成 番号
圧力式水位計 (半導体式) (変換器形)	中継箱(半導体式) (変換器形)		個			③
圧力式水位計 (半導体式) (変換器形)	<ul style="list-style-type: none"> ・測定範囲 0~10m、0~20m 【構成】 ・検出器、変換器 (水位指示器無・有) 	<ul style="list-style-type: none"> ・専用ケーブル ・ワイヤ ・中継箱 ・保護管 	台			①②
圧力式水位計 (半導体式) (変換器形)	専用ケーブル		m			④
圧力式水位計 (半導体式) (変換器形)	ワイヤ		m			⑤

圧力式水位計 (半導体式) (中継器形)	・測定範囲 0～10m、0～20m 【構成】 ・検出器、中継器 (水位指示器無・有)	・専用ケーブル ・ワイヤ ・保護管	台			⑥⑦
圧力式水位計 (半導体式) (中継器形)	専用ケーブル		m			⑧
圧力式水位計 (半導体式) (中継器形)	ワイヤ		m			⑨

(注) ① 圧力式水位計 (半導体式) (変換器形) に中継箱が必要な場合には、別途計上するものとする。

② 出力回路専用ケーブルは1本1m当たりの単価であり、検出器から変換器に必要な延長を検出器ごとに別途計上するものとする。

また、ワイヤが必要な場合は、必要延長を検出器ごとに別途計上するものとする。

5.2 圧力式水位計（水晶式）

5.2.1 概要

圧力式水位計（水晶式）（以下「本機器」という。）は、検出器の受圧部に水晶振動素子を用い、受圧部にかかる水頭圧を振動周波数として検出し、水位を測定するものである。

5.2.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.2.3 構成

本機器は、検出器、中継箱、保安器箱、変換器、専用ケーブル、ワイヤにより構成する。

5.2.4 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.2.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

5.2.6 機器仕様

(1) 検出器

① 測定範囲	0～10、0～20m	・・・・・	【選択】
② 測定方式	水晶振動子による水圧検出方式		
③ 測定精度	±0.05% (FS)		
④ 耐過負荷	120%FS		
⑤ 電源	製造者標準		

(2) 変換器

① 形式	ラックマウント形、据置形	・・・・・	【選択】
② 表示	表示器は液晶とし、表示内容は製造者標準		
③ 操作	変換器に実装した操作キーなどによる操作		
④ 処理機能	瞬時処理、移動平均処理など		
⑤ 時計	実装		
⑥ 入力	検出器からの信号		
⑦ 出力信号（付加機能）			
(a) アナログ出力	DC4～20mA（最大2量）		
(b) デジタル接点出力	BCD4桁奇数パリティ付（最大2量）		
⑧ 電源	DC12V±1.2V又はAC100V±10V		

(3) 防水構造

① 検出器	水中形相当（JIS C 0920）
② 変換器	—


(4) 各部材質

① 検出器	SUS316
② 変換器	鋼板製又は同等以上

5.2.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.2.8 機器ブロック図

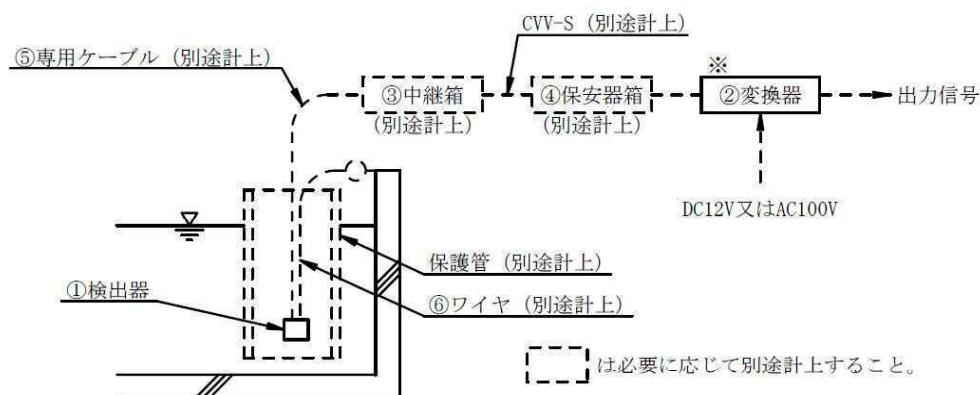

※ 変換器には、アナログ又はデジタル出力回路が含まれていないため、
必要な出力信号回路を別途計上すること。

※ 避雷素子、エアフィルタは中継箱又は保安器箱に実装。

5.2.9 調査品目一覧

名 称	規 格	単価に含まれ ない機器等	単位	単価(円)	質量(kg)	機器 構成 番号
圧力式水位計 (水晶式) 変換器	ラックマウント形・ 据置形 (出力信号回路なし)	・出力信号回路	台			②
出力信号回路	デジタル接点出力 (BCD4桁奇数P付)		組			—
出力信号回路	アナログ出力 (DC4~20mA)		組			—
中継箱			個			③
保安器箱	ラックマウント形・ 壁掛形		個			④
圧力式水位計 (水晶式) 検出器	測定範囲 0~10、0~20m	・検出器から変換 器までの専用ケー ブルなど ・保護管	個			①
専用ケーブル			m			⑤
ワイヤ			m			⑥

(注) ① 変換器には、アナログ・デジタル出力回路が含まれていないため、外部出力する場合は変換器単価に出力信号回路を加算計上するものとする。

② 出力回路専用ケーブルは1本1m当たりの単価であり、検出器から変換器に必要な延長を検出器ごとに別途計上するものとする。

また、ワイヤは必要な延長を検出器ごとに別途計上するものとする。

5.3 超音波式水位計

5.3.1 概要

超音波式水位計（以下「本機器」という。）は、超音波パルスが水面で反射して戻ってくるまでの時間を検出し、水位を測定するものである。

5.3.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.3.3 構成

本機器は、検出器（超音波送受波器、温度センサ）、変換器、専用ケーブルにより構成する。

5.3.4 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.3.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。


5.3.6 機器仕様

(1) 測定範囲	0~10m
(2) 測定方法	超音波式
(3) 測定精度	±1.0% (FS)
(4) 不感帯	0.3m 以上
(5) 出力信号	DC4~20mA
(6) 許容負荷抵抗	600Ω程度
(7) 水位指示器	変換器に内蔵
(8) 調整機能	ゼロ点調整など
(9) 避雷器	変換器の電源用及び出力信号用に避雷素子内蔵又は付属
(10) 電源	AC100V±10V
(11) 構造	
① 検出器	防浸形相当 (JIS C 0920)
② 変換器	防塵形相当 (JIS C 0920)
(12) 材質	
① 検出器	アルミニウム合金製又は同等以上
② 変換器	鋼板製又は同等以上

5.3.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.3.8 機器ブロック図

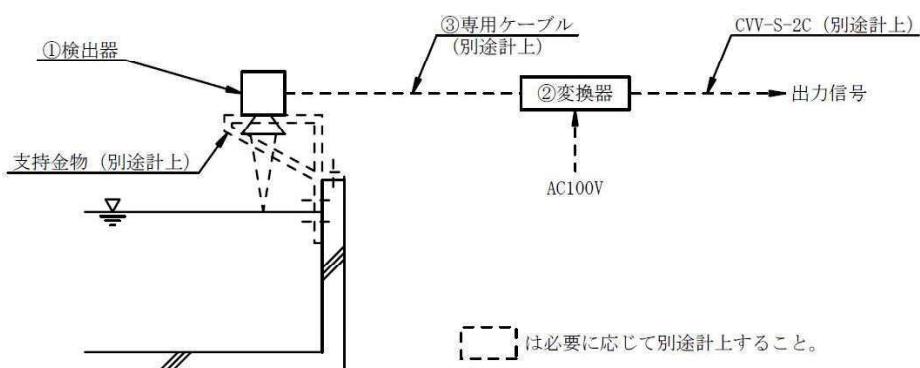

5.3.9 調査品目一覧

名称	規格	単価に含まれない機器等	単位	単価(円)	質量(kg)	機器構成番号
超音波式水位計	測定範囲 0~10m 【構成】 ・検出器、変換器	・検出器から変換器までの専用ケーブル ・支持金物	台			①②
専用ケーブル			m			③

(注) ① 検出器から変換器までの専用ケーブルは、必要長を加算計上する。

5.4 電波式水位計（コーンアンテナ型）

5.4.1 概要

電波式水位計（以下「本機器」という。）は、液面を反射した電波の伝搬時間を検出し、水位を計測するものである。

5.4.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.4.3 構成

本機器は、水位検出器（本体、アンテナ）により構成する。

5.4.4 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.4.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。


5.4.6 機器仕様

(1) 測定範囲	0～10、0～15、0～20m	・・・・・【選択】
(2) 構造	検出部・信号変換部一体構造	
(3) 測定方法	マイクロ波（レーダパルス信号伝搬時間測定方式）	
(4) マイクロ波出力	微弱電波機器性能	
(5) 測定精度	±1.0cm	
(6) 出力信号	DC4～20mA	
(7) 許容負荷抵抗	360Ω程度（DC24V時）	
(8) 表示	水位表示など	
(9) 機能	ゼロ調整、スパン調整、ダンピング、自己診断など	
(10) 配線方式	2線式	
(11) 避雷器	内蔵	
(12) 電源	DC16～36V	
(13) 防水構造		
① 検出器	防噴流形（JIS C 0920）	
(14) 各部材質		
① 本体	アルミニウム合金製又は同等以上	
② アンテナ	SUS316又は同等以上	

5.4.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.4.8 機器ブロック図

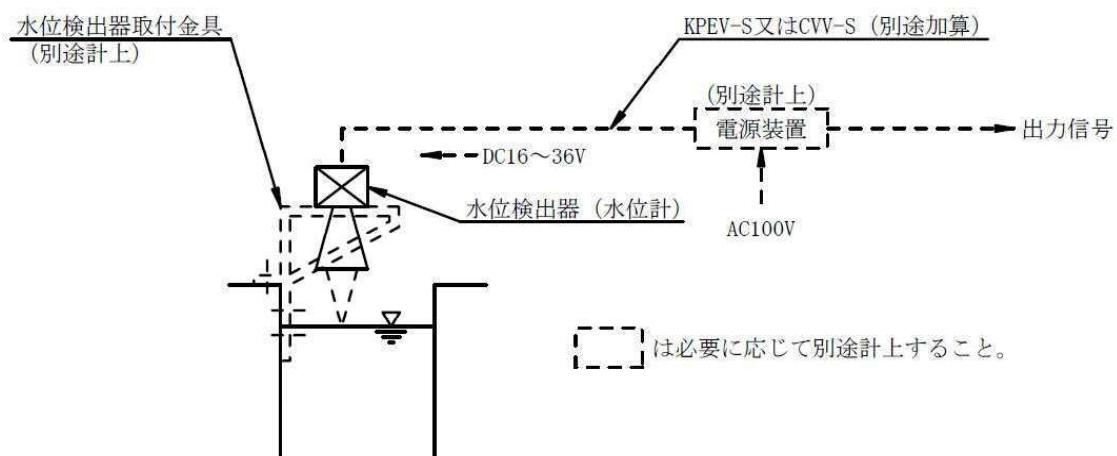

5.5 超音波式流量計（管路用）

5.5.1 概 要

超音波式流量計（管路用）（以下「本機器」という。）は、液体中を伝搬する超音波の伝搬速度が、液体の流速によって偏位する原理を利用して流速を求め、管径から得られる断面積を乗じて流量を計測するものである。

5.5.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.5.3 構 成

本機器は、流速検出端、結合材、変換器、専用ケーブルにより構成する。

5.5.4 塗 装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.5.5 表 示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

5.5.6 機器仕様


(1) 測定流体	農業用水など
① 溫 度	0～40°C
② 濁 度	10,000mg/L（度）以下（ただし、気泡を含まないこと。）
(2) 測定流速範囲	0～10m/s
(3) 測 定 管	
① 材 質	鋼管、ステンレス鋼管、鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、FRP 管など
② ライニング材	エポキシ、モルタルライニングなど
(4) 測定方法	
① 測定方式	超音波伝搬時間差方式（Z、V 法測定）
② 測 線 数	1 測線、2 測線
③ 測定レンジ	1 方向 2 レンジ測定（手動、自動切替）
(5) 測定口径	100～2000mm
(6) 測定精度	
① 口径 250mm 以下	±1.0%RD（流速 2.0m/s 以上の場合） ±0.02m/s（流速 2.0m/s 未満の場合）
② 口径 300mm 以上	±1.0%RD（流速 0.8m/s 以上の場合） ±0.008m/s（流速 0.8m/s 未満の場合）
(7) 出力信号	
① アナログ出力	瞬時流量 DC4～20mA
② 接点出力	積算流量 パルス接点信号
③ デジタル出力	瞬時流量、積算流量等 RS232C 出力
(8) 許容負荷抵抗	600Ω程度
(9) 避雷器	電源入力部、DC4～20mA 信号出力部に避雷素子内蔵
(10) 表 示	流量（瞬時・積算）、各種動作表示など
(11) 機 能	ゼロ調整、スパン調整、フィルター、機器異常、自己診断など
(12) 電 源	AC100V±10V
(13) 構 造 等	
① 流速検出端	防浸形（JIS C 0920） 検出端取付方法：クランプオン方式
② 変 換 器	耐水形（JIS C 0920）
(14) 各部材質	
① 流速検出端	ステンレス製又は同等以上
② 変 換 器	アルミニウム合金製又は同等以上
③ 結 合 材	樹脂製モールド材

5.5.7 予備品・付属品


本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.5.8 機器ブロック図（1測線の場合）

(1)アナログ出力、接点出力

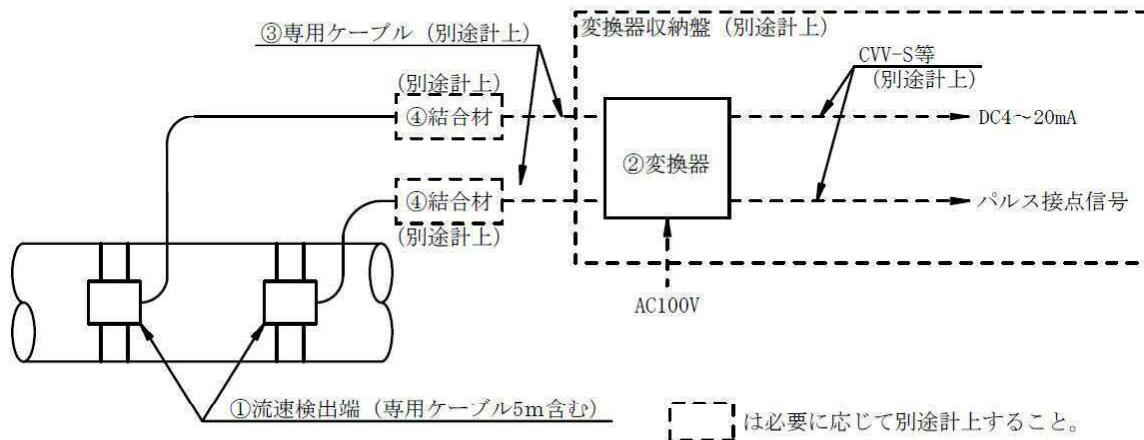

(2)デジタル出力

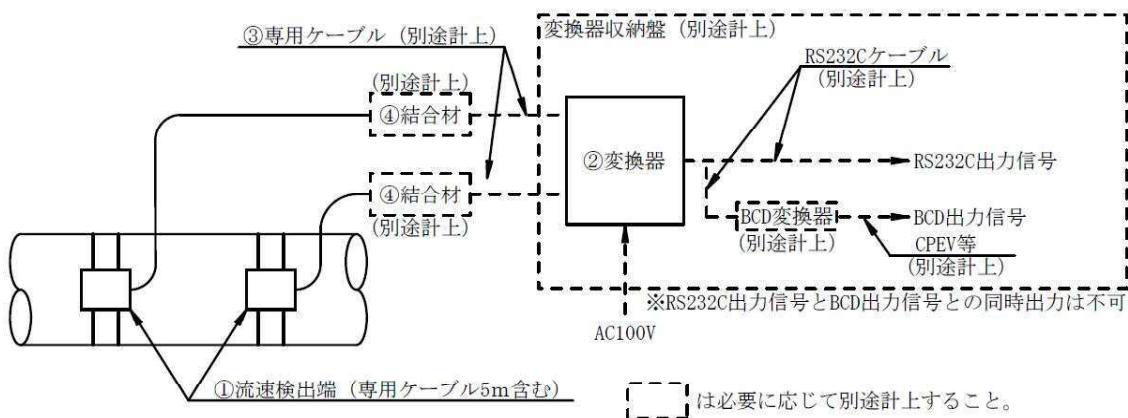

5.5.9 調査品目一覧

名 称	規 格	単価に含まれ ない機器等	単位	単価 (円)	質量 (kg)	機器 構成 番号
超音波式 流量計 (管路用)	φ 100、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、 700、800、900、1000、1100、 1200、1300、1350、1500、 1600、1650、1800、2000 1 測線・2 測線 【構成】 ・流速検出端（取付金具、 専用ケーブル 5m含む） ・変換器	・結合材 ・水位検出器から変換器 までのケーブル ・BCD 変換器 ・変換器収納盤	台			①②
専用ケーブル	流速検出用		m			③
結合材	樹脂製モールド		個			④

(注) ① 専用ケーブルは1本1m当たりの単価であり、流速検出端から変換器までのケーブル延長が5mを超える場合には、結合材と専用ケーブルの追加延長分を必要に応じて流速検出端ごとに別途計上する。

5.6 超音波式流量計（開渠用）

5.6.1 概要

超音波式流量計（開渠用）（以下「本機器」という。）は、液体中を伝搬する超音波の伝搬速度が、液体の流速によって偏位する原理を利用して流速を求め、それに水位から求められた流水断面積を乗じて流量を計測するものである。

5.6.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.6.3 構成

本機器は、流速検出端、水位検出器、結合材、変換器、専用ケーブルにより構成する。

5.6.4 塗裝

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.6.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

5.6.6 機器仕様


(1)	測定流体	農業用水など
①	温 度	0~40°C
②	濁 度	10,000mg/L (度) 以下
(2)	測定水路	水路幅 0.3~15m
①	矩 形	直径 0.3~10m
(3)	測定範囲	
①	流 量	0~満水位流量
②	流 速	0~10m/s
③	水 位	0~10m
(4)	測定方法	流速×流水断面積 (水位) 演算方式 超音波式 電波式 1 測線、2 測線、3 測線 ····· ····· 【選択】
(5)	測定精度	±3.0% (FS) ±1.0%RD (流速 0.8m/s 以上の場合) ±10mm 以内 (電波式水位計の場合)
(6)	出力信号	DC4~20mA パルス接点信号
①	瞬時流量	750Ω程度
②	積算流量	電源入力部及びアナログ入出力部に避雷素子内蔵
(7)	許容負荷抵抗	流量 (瞬時・積算)、水位、流速、各種動作表示など
(8)	避雷器	スパン補正、ゼロ補正、機器異常、自己診断など
(9)	表 示	AC100V±10V
(10)	機 能	
(11)	電 源	
(12)	構 造 等	水中形 (JIS C 0920) 防噴流形 (JIS C 0920) 防塵形 (JIS C 0920)
(13)	各部材質	ケース材質: SUS304 本体: アルミニウム合金製又は同等以上、 アンテナ: SUS316 又は同等以上 樹脂製モールド材 鋼板製
①	流速検出端	
②	水位検出器	
③	変 換 器	
④	結 合 材	
⑤	変 換 器	

5.6.7 予備品・付属品


本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.6.8 機器ブロック図

(1) パイプ取付式

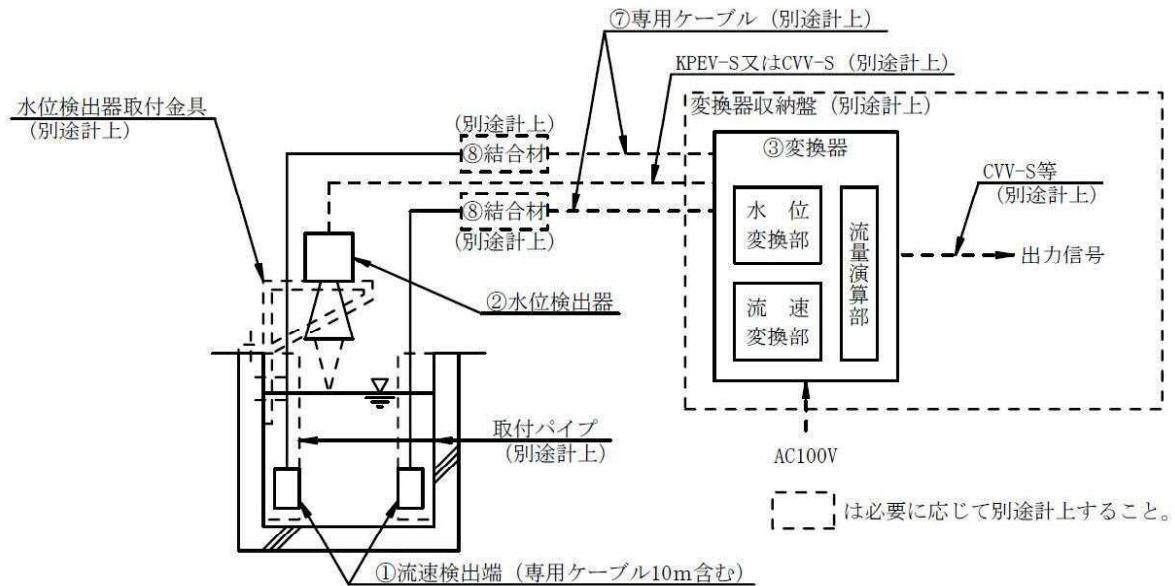

(2) 壁面取付式

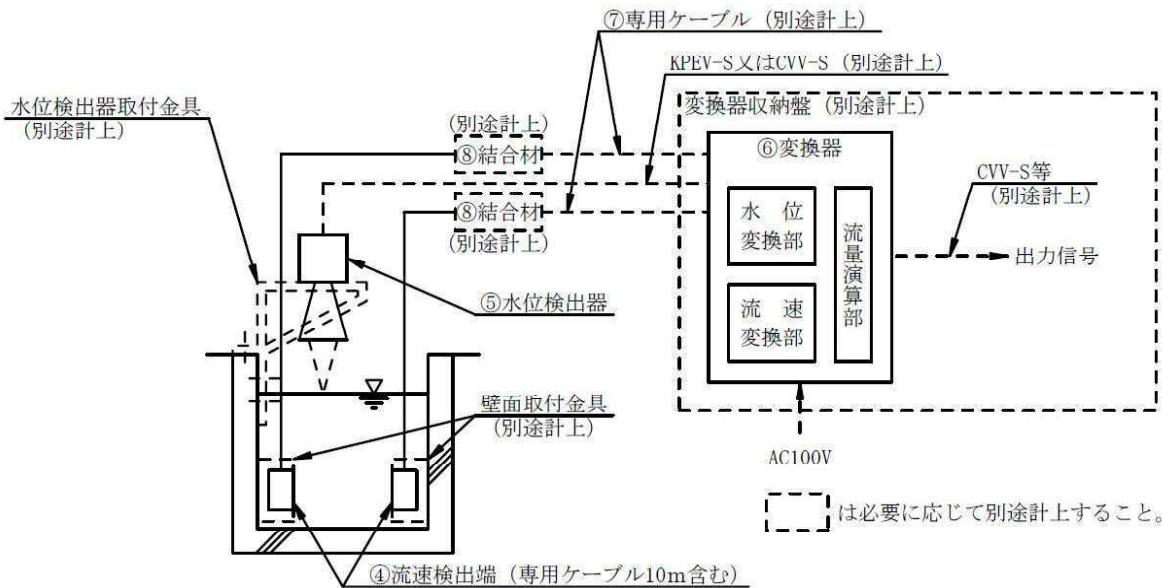

5.6.9 調査品目一覧

名 称	規 格	単価に含まれ ない機器等	単位	単価 (円)	質量 (kg)	機器 構成 番号
超音波式 流量計 (開渠用)	1 測線 (パイプ取付式) 【構成】 ・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m含む) ・水位検出器 ・変換器	・取付パイプ ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			① ② ③
超音波式 流量計 (開渠用)	2 測線 (パイプ取付式) 【構成】 ・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m含む) ・水位検出器 ・変換器 (測線切替部含む)	・取付パイプ ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			① ② ③
超音波式 流量計 (開渠用)	3 測線 (パイプ取付式) 【構成】 ・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m含む) ・水位検出器 ・変換器 (測線切替部含む)	・取付パイプ ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			① ② ③
超音波式 流量計 (開渠用)	1 測線 (壁面取付式) 【構成】 ・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m含む) ・水位検出器 ・変換器	・壁面取付金具 ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			④ ⑤ ⑥
超音波式 流量計 (開渠用)	2 測線 (壁面取付式) 【構成】 ・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m含む) ・水位検出器 ・変換器 (測線切替部含む)	・壁面取付金具 ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			④ ⑤ ⑥
超音波式 流量計 (開渠用)	3 測線 (壁面取付式) 【構成】 ・流速検出端 SUS304 (専用ケーブル 10m含む) ・水位検出器 ・変換器 (測線切替部含む)	・壁面取付金具 ・結合材 ・水位検出器から変換器までのケーブル ・水位検出器取付金具 ・変換器収納盤	台			④ ⑤ ⑥
専用ケーブル	流速検出用		m			⑦
結合材	樹脂製モールド材		個			⑧

(注) ① 専用ケーブルは1本1m当たりの単価であり、流速検出端から変換器までのケーブル延長が10mを超える場合には、結合材と専用ケーブルの追加延長分を必要に応じて流速検出端ごとに別途計上するものとする。

5.7 雨雪量計

5.7.1 概要

雨雪量計（以下「本機器」という。）は、受水部に入った降水及び降雪を溶かした水を受水筒で受け、その水を転倒ますで計量し降雨・降雪量を計測するものである。

5.7.2 環境条件

本機器の環境条件は、「1. 共通事項 1.2 環境条件」に準拠する。

5.7.3 構成

本機器は、受水口部分と転倒ます、リードスイッチ、融雪装置により構成する。

5.7.4 塗装

本機器の塗装は、「1. 共通事項 1.6 塗装」に準拠する。

5.7.5 表示

本機器の表示は、「1. 共通事項 1.7 表示」に準拠する。

5.7.6 機器仕様


(1) 気象庁検定	型式証明取得品
(2) 検出方法	転倒ます式
(3) 受水口径	200 mm
(4) 測定精度	40mm 以下の場合： $\pm 1.0\text{mm}$ 以内 40mm を超える場合： $\pm 3\%$ 以内
(5) 1 転倒雨雪量	1.0mm
(6) 出力信号	パルス接点信号 (1.0mm)
(7) 接点出力数	1 接点信号
(8) 融雪方法	ヒータ式
(9) 電源	単相 AC100V $\pm 10\text{V}$
(10) 材質	外筒 SUS 又は黄銅製
(11) その他	気象庁検定証書を添付

5.7.7 予備品・付属品

本機器の予備品・付属品は、製造者の標準のものとする。

5.7.8 機器ブロック図

(1) 雨雪量計

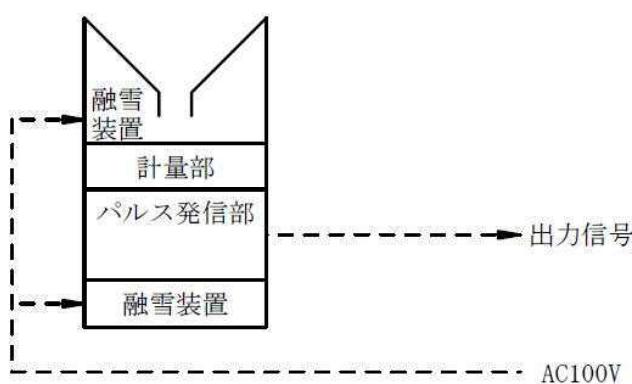

第8章 塗装関係

1. ステンレス酸洗い費（材料・工数込み）

（1）酸洗い方法


酸洗いの方法は、塗布（吹き付け）とする。

（2）作業内容

工 程	作 業 内 容
(1) 脱脂	グリスなどが付着している場合や、油脂の汚れがひどい場合のみウェス（ぼろ布）でふき取る。
(2) 水洗い	水道水を利用し、油脂及び汚れ等を高圧洗浄機にて洗浄する。
(3) 塗布	酸吹き付け機により、溶接焼けの除去及びステンレス鋼表面の酸化皮膜の均一化を行う。
(4) 水洗い	水道水を利用し、高圧洗浄機にて高圧洗浄し、処理液を洗い流す。
(5) 上げ	表面の残留物及び溶接により発生したスケール等を水道水にて洗い流す。
(6) 乾燥	自然乾燥又はエアブローを行う。
(7) 検査	目視検査を行う。
(8) 廃液処理	中和処理を行ったのち、処理する。

2. 原板ブラスト（製鋼メーカー）

単価に含まれているのは、下記工程の塗装・製作工程の太枠で囲んだ部分である。

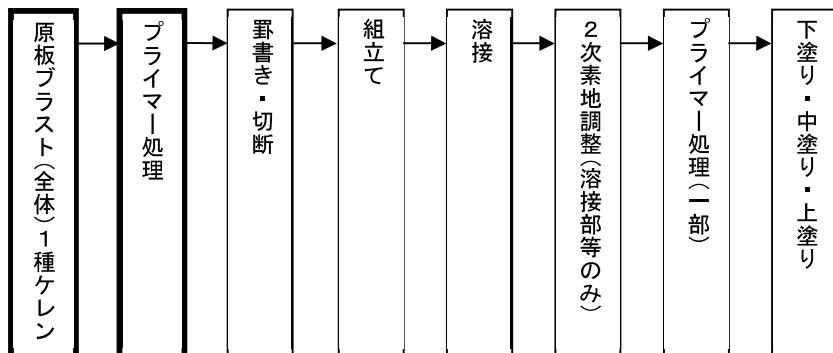

3. 原板ブラスト（製鋼メーカー）2次素地調整含む

単価に含まれているのは、下記工程の塗装・製作工程の太枠で囲んだ部分である。

